
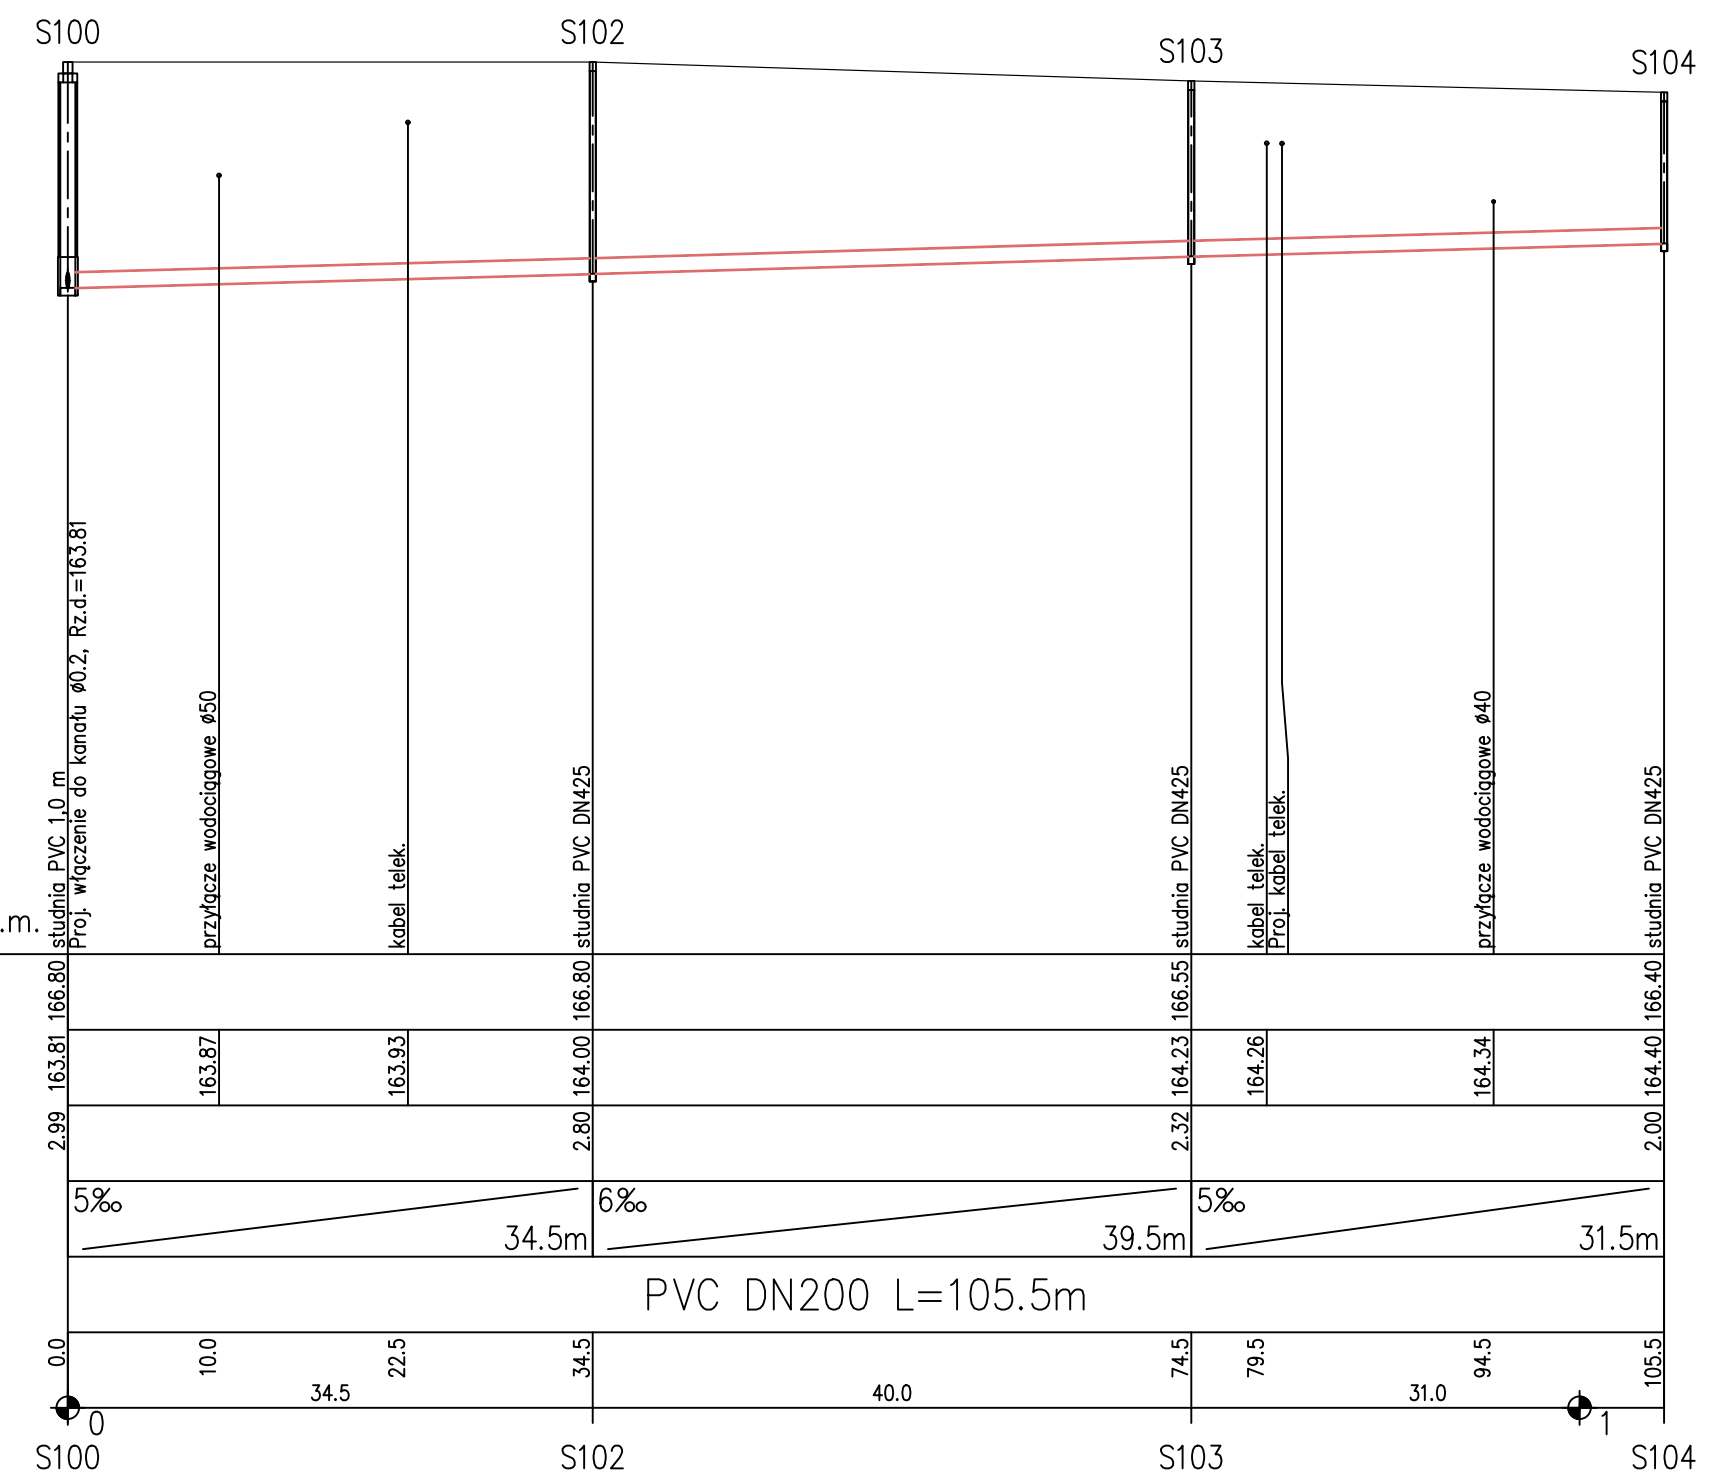


POZIOM PORÓWNAWCZY	150.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	158.84
RZĘDNA DNA KANAŁU	159.02
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.18
SPADKI, DŁUGOŚCI	8‰ / 7.5 / 22.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC DN200 L=281.5m
ODLEGŁOŚCI	0.0 / 7.5 / 22.0 / 29.5 / 32.5 / 6.0 / 35.5 / 39.0 / 8.0 / 43.5 / 39.5 / 83.0 / 36.5 / 119.5 / 37.0m / 24‰ / 38.5 / 158.0 / 42.5 / 200.5 / 32.0 / 232.5 / 14.5 / 247.0 / 23.5 / 265.5 / 270.5 / 276.5 / 11.0 / 281.5

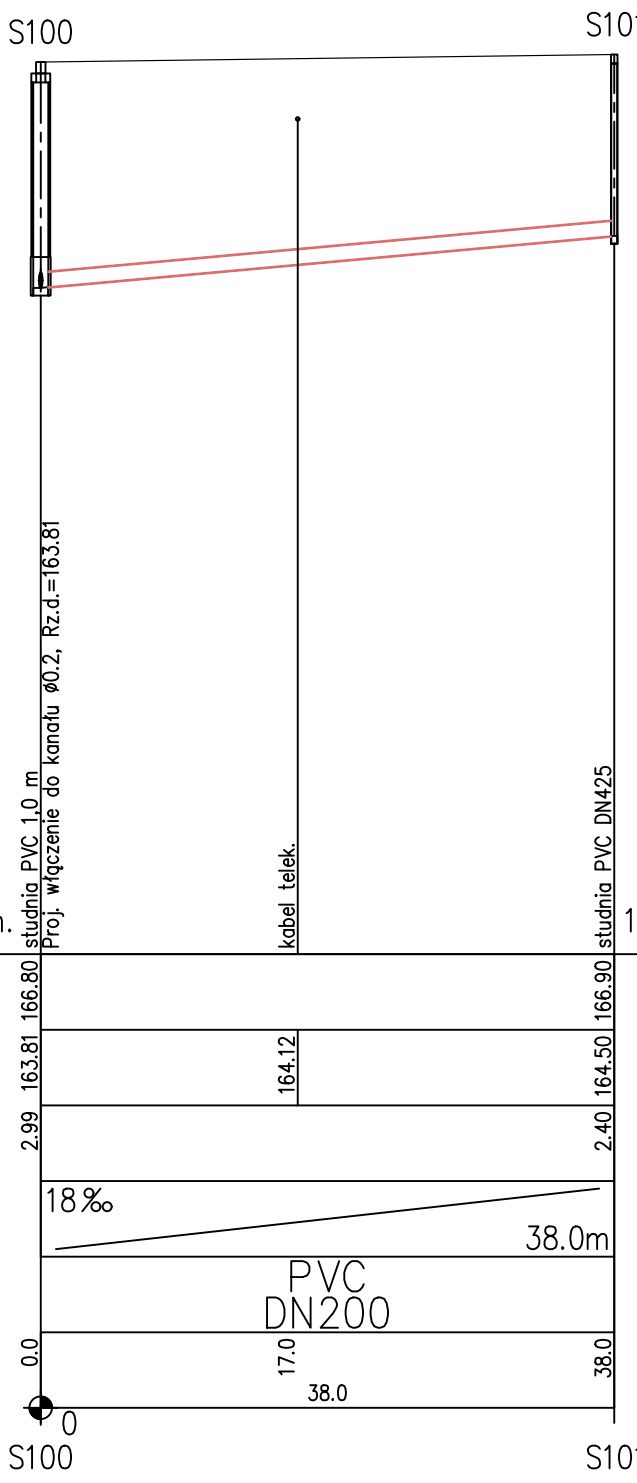

**Slawomir Baran WOD - KAN**  
Garwolin ul. Jagodzińska 40  
tel. 602 595 679 / 606 364 645

*Projekował:*  
mgr inż. Slawomir Baran  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności sanitarnej  
MAZ/0400/PWOS/09

*Sprawił:*  
mgr inż. Daniel Baran  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności sanitarnej  
MAZ/0200/POOS/07

Investor:

Gmina Łuków  
21-400 Łuków  
ul. Świderska 12

Podpis:

Investycja:  
KANALIZACJA SANITARNA  
W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI GÓŁ/  
GREZÓWKA KOLONIA, GREZÓW  
NOWA GREZÓWKA; GMINA ŁUK  
Nazwa rysunku:  
Profile podłużne kanalizacji  
Zlewnia do pompowni P2