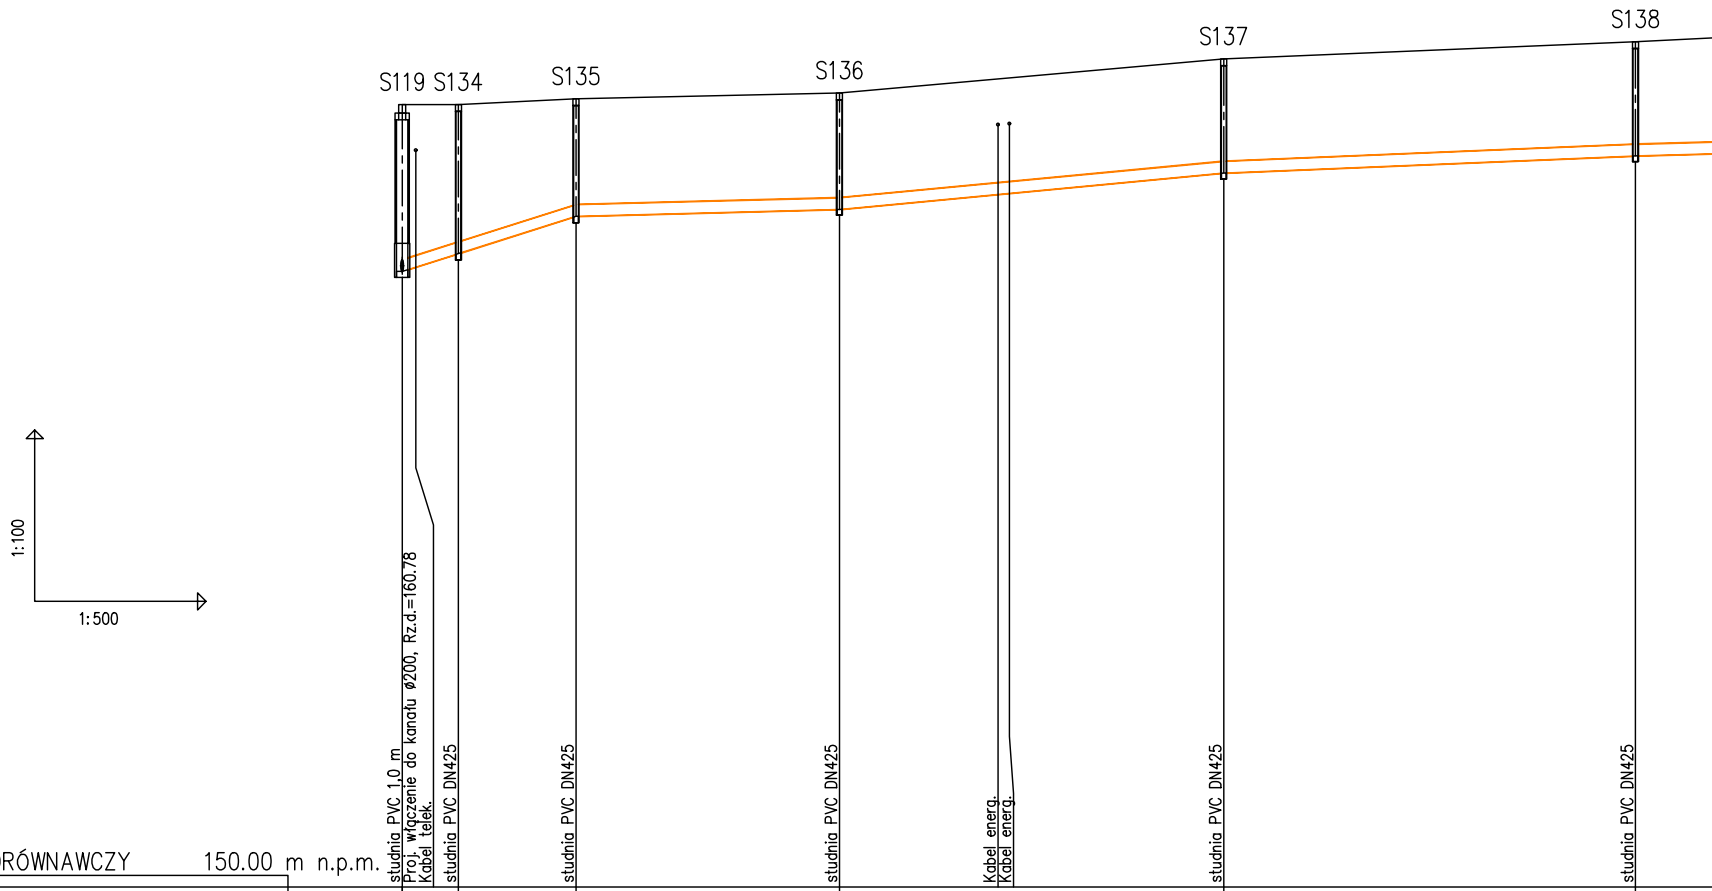
S119 S134
S135
S136
S137
S138
1:100
1:500
studnia PVC 1,0 m
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=160.78
Kabel telek.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Kabel energ.
Kabel energ.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425

POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

	S119	S134	S135	S136		S137	S138
RZĘDNA TERENU ISTN.	163.70	163.70	163.80	163.90		164.50	164.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	160.78	161.09	161.74	161.86	162.13	162.50	162.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.92	2.61	2.06	2.04		2.00	2.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	64‰ 15.0m		5‰ 23.0m	19‰ 33.5m		8‰ 36.0m	6‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC DN200 L=179.5m						
ODLEGŁOŚCI	0.0	5.0	15.0	38.5	52.0	72.0	108.0
	5.0	10.5	23.0	33.5		36.0	

0 1

S119 S134 S135 S136 S137 S138

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


S139
S139A
S140
Przyłącze gaz. ø40
studnia PVC DN425
Kan.
Kabel energ.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
165.00
165.10
165.20
162.91
163.00
163.05
163.20
2.09
2.05
2.00
71.5m
128.5
144.0
152.5
179.5
20.5
24.0
27.0
S139
S139A
S140
155.00 m n.p.m.
S82
S102
Rura ochronna
ø356, L=19.5m
studnia PVC DN425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=162.96
Droga L=15.5m
Gaz. ø90
Wod. ø100
studnia PVC DN425
166.40
166.20
162.96
163.19
163.36
163.56
163.72
3.44
2.48
30‰
25.5m
PVC
DN200
0.0
8.0
13.0
20.0
25.5
25.5
0
S82
S102

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

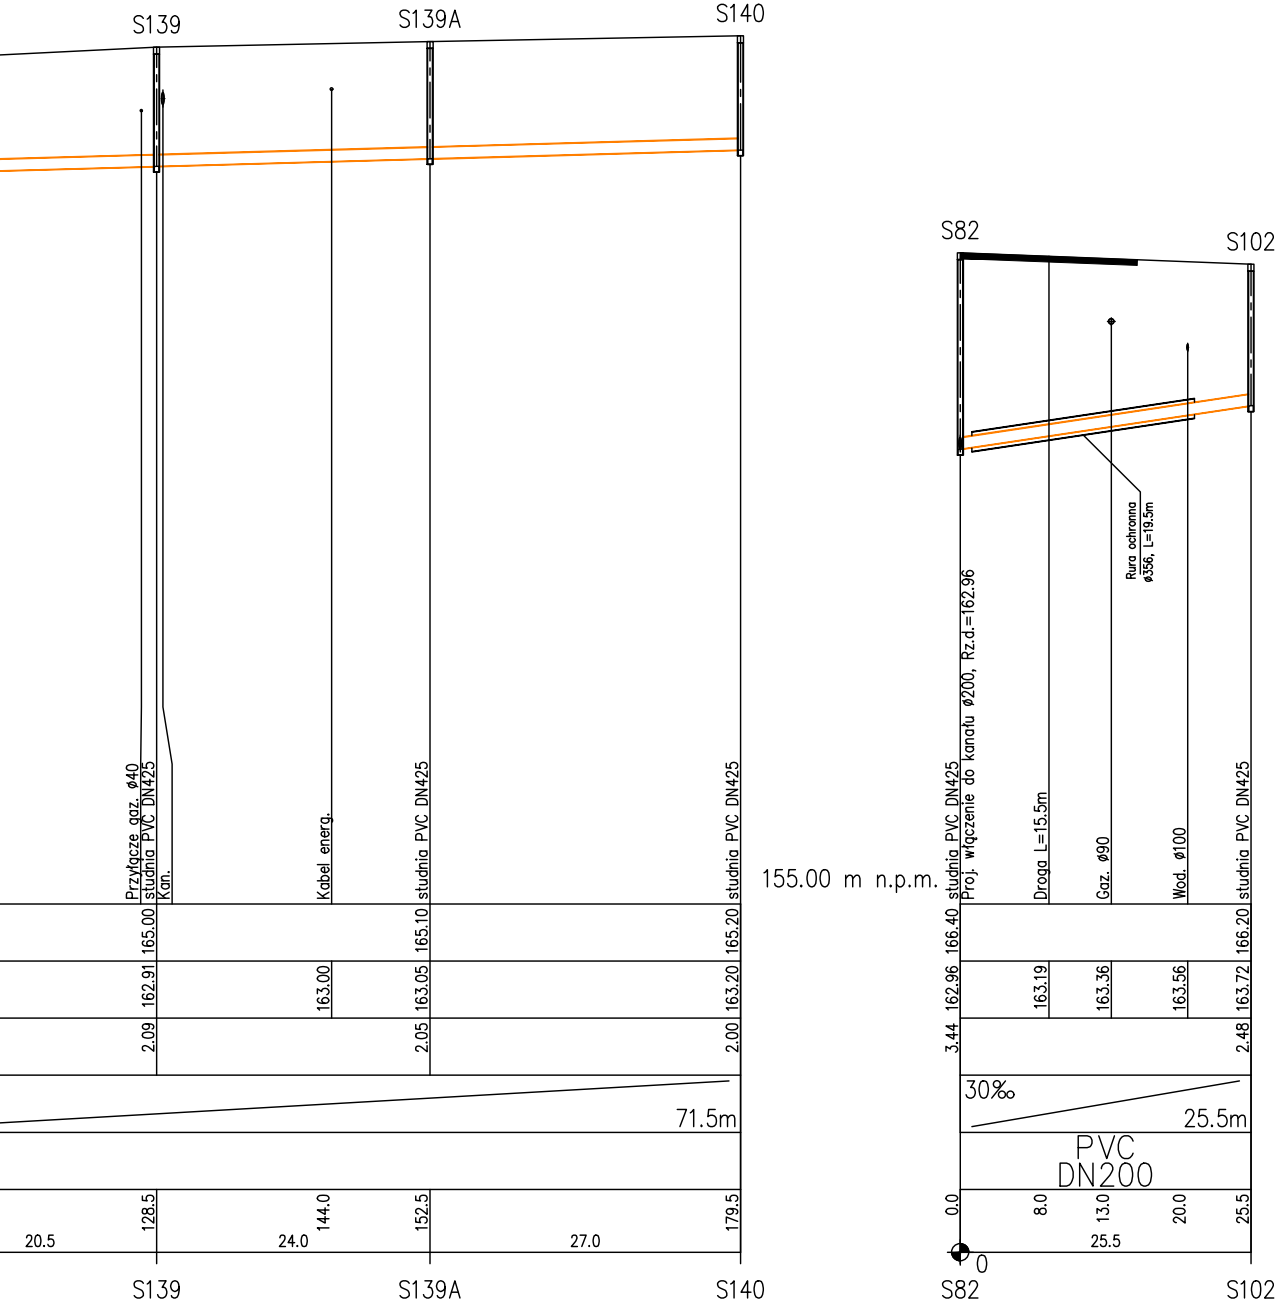Inwestor:
Gmina Łuków
21-400 Łuków
ul. Świderska 12

Inwestycja:
KANALIZACJA SANITARNA
WMIEJSCOWOŚCI ZALESIE;
GMINA ŁUKÓW

Nazwa rysunku:
Profile podłużne kanalizacji
Zlewnia do pompowni P1

Stadium:
P.B.

Data:
23.04.2024

Skala:
1: 100/500

Nr rys:
PR2/4