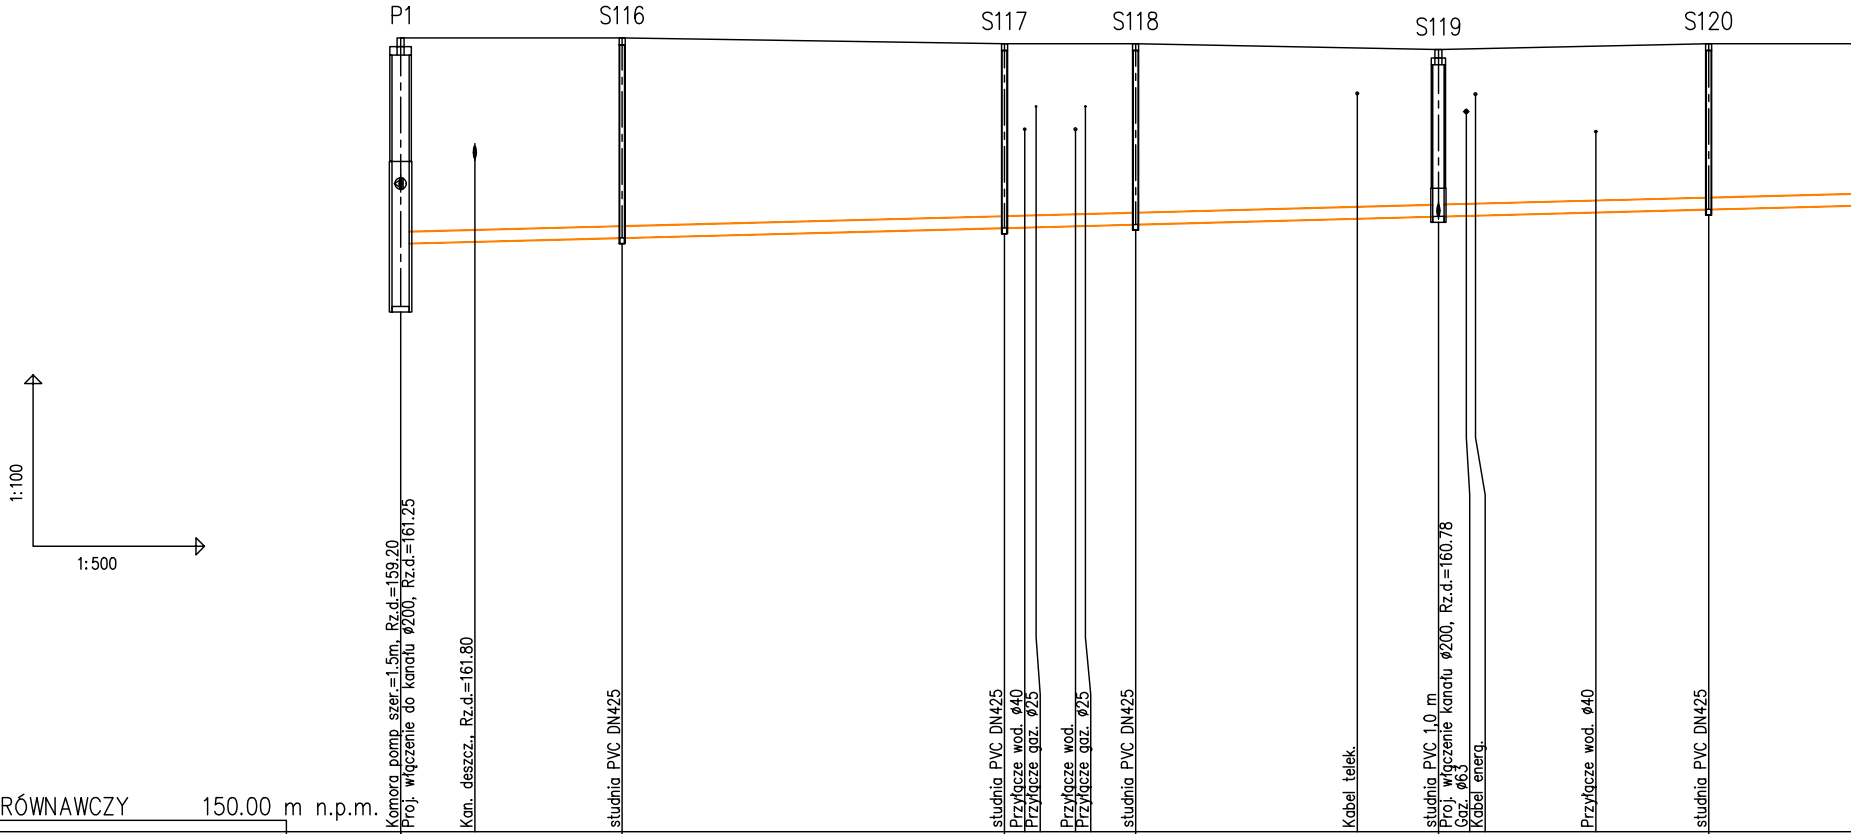
P1
S116
S117
S118
S119
S120
1:100
1:500

	P1		S116	S117			S118		S119			S120
POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.	Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.=159.20 Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=161.25	Kan. deszcz., Rz.d.=161.80	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	Przyłącze wod. ø40 Przyłącze gaz. ø25	Przyłącze wod. Przyłącze gaz. ø25	studnia PVC DN425	Kabel telek.	studnia PVC 1,0 m Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=160.78	Gaz. ø63 Kabel energ.	Przyłącze wod. ø40	studnia PVC DN425
RZĘDNA TERENU ISTN.	163.90		163.90	163.80			163.80		163.70			163.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	161.25 160.30	160.33	160.40	160.58	160.59	160.61	160.64	160.74	160.78	160.79	160.85	160.90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.65 3.60		3.50	3.22			3.16		2.92			2.90
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰			53.0m 5‰					38.0m 5‰			
ŚREDNICA, MATERIAŁ												
ODLEGŁOŚCI	0.0	6.5	19.5	53.0	55.5	59.0	64.5	84.0	91.0	93.5	104.5	114.5
	0	19.5	33.5			11.5		26.5			23.5 1	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

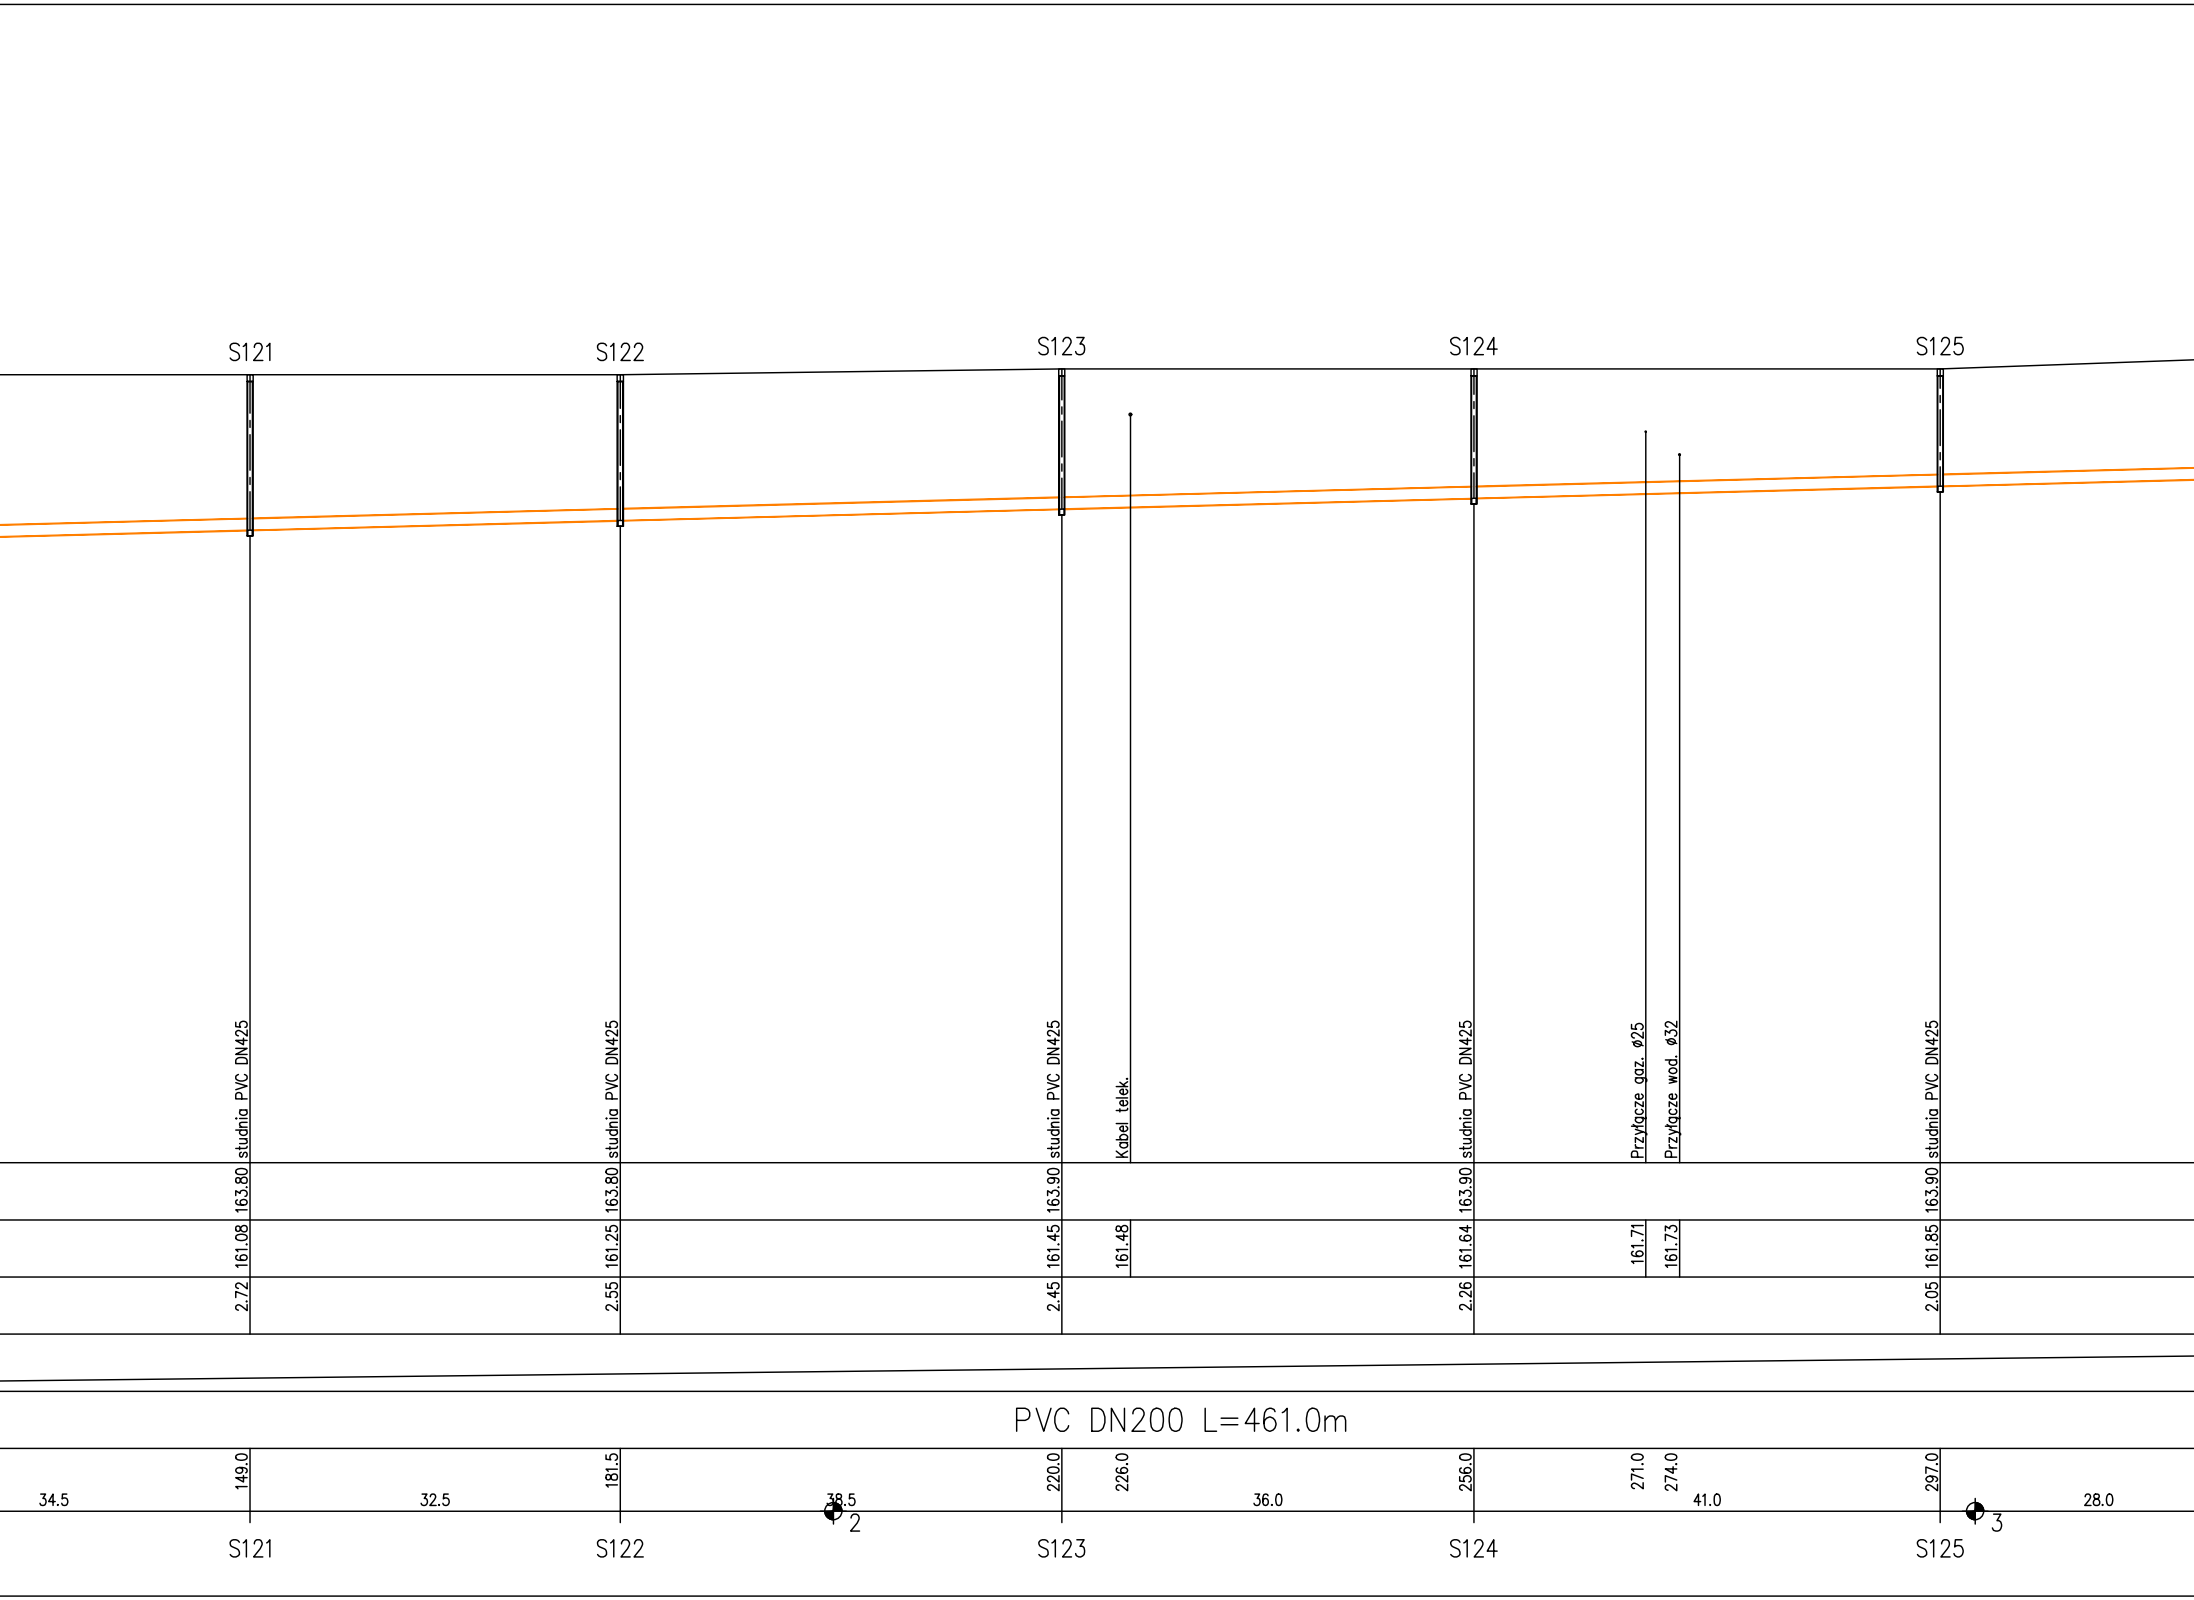
S121
S122
S123
S124
S125
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Kabel telek.
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
Przyłącze wod. ø32
studnia PVC DN425
163.80
163.80
163.90
163.90
163.90
161.08
161.25
161.45
161.48
161.64
161.71
161.73
161.85
2.72
2.55
2.45
2.26
2.05
PVC DN200 L=461.0m
149.0
181.5
220.0
226.0
256.0
271.0
274.0
297.0
34.5
32.5
38.5
2
36.0
41.0
3
28.0
S121
S122
S123
S124
S125

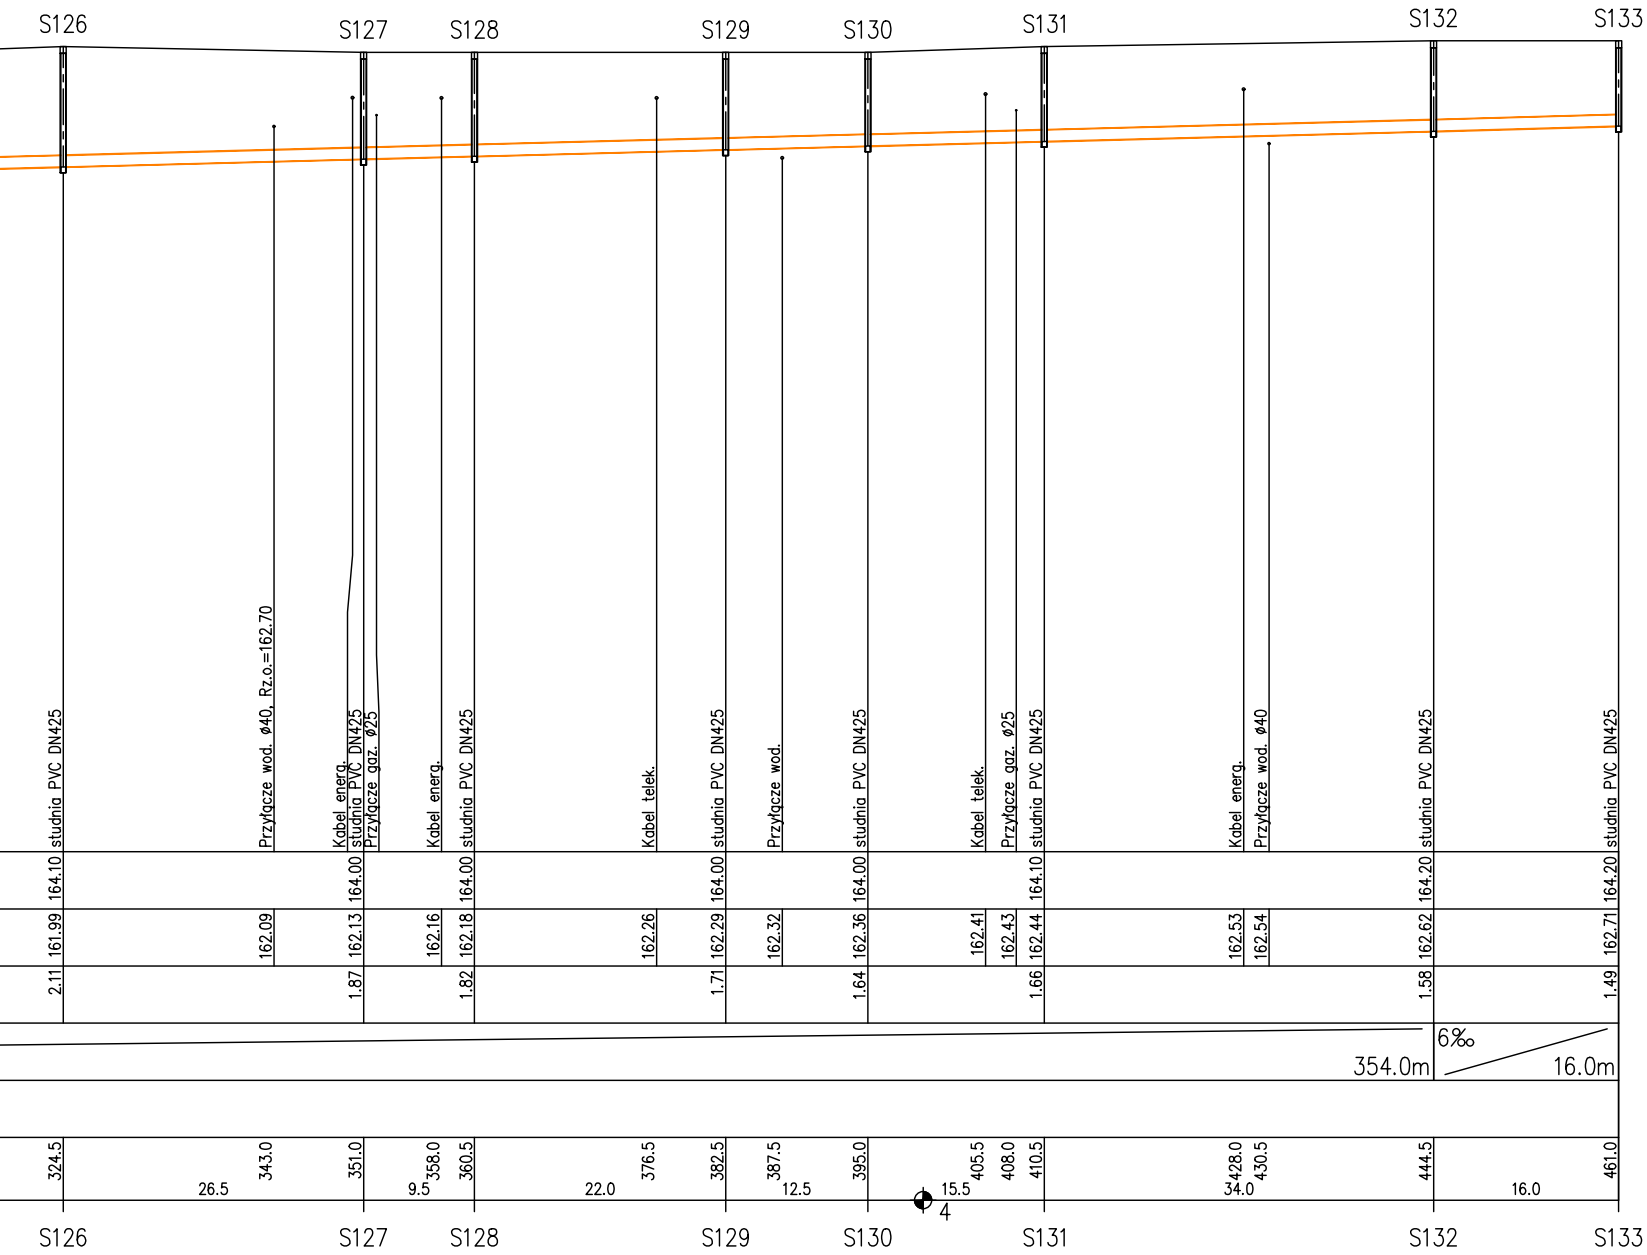
S126
S127
S128
S129
S130
S131
S132
S133
studnia PVC DN425
Przyłącze wod. ø40, Rz.o.=162.70
Kabel energ.
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
Kabel energ.
studnia PVC DN425
Kabel telek.
studnia PVC DN425
Przyłącze wod.
studnia PVC DN425
Kabel telek.
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
Kabel energ.
Przyłącze wod. ø40
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
164.10
164.00
164.00
164.00
164.00
164.10
164.20
164.20
161.99
162.09
162.13
162.16
162.18
162.26
162.29
162.32
162.36
162.41
162.43
162.44
162.53
162.54
162.62
162.71
2.11
1.87
1.82
1.71
1.64
1.66
1.58
1.49
6‰
354.0m
16.0m
324.5
343.0
351.0
358.0
360.5
376.5
382.5
387.5
395.0
405.5
408.0
410.5
428.0
430.5
444.5
461.0
26.5
9.5
22.0
12.5
15.5
34.0
16.0
4
S126
S127
S128
S129
S130
S131
S132
S133

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestor: **Gmina Łuków** **21-400 Łuków** **ul. Świderska 12**	**Stadium:** **P.B.**
Inwestycja: **KANALIZACJA SANITARNA WMIEJSCOWOŚCI ZALESIE; GMINA ŁUKÓW**	**Data:** **23.04.2024** **Skala:** **1: 100/500**
Nazwa rysunku: **Profile podłużne kanalizacji Zlewnia do pompowni P1**	**Nr rys:** **PR2/3**