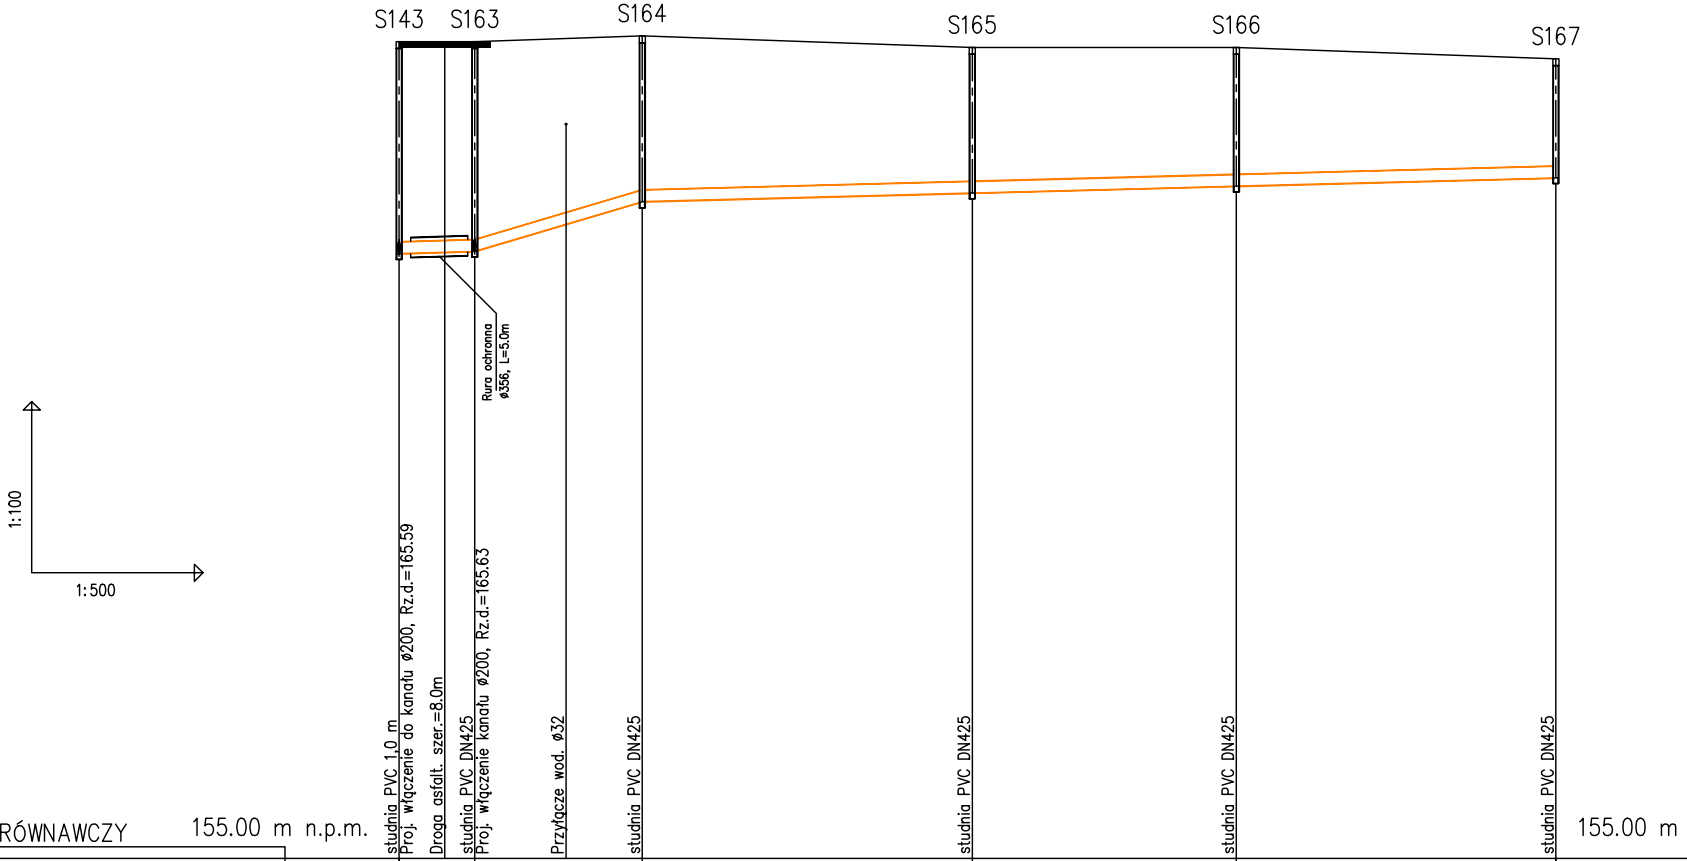
S143
S163
S164
S165
S166
S167
Rura ochronna
ø356, L=5.0m
1:100
1:500
155.00 m

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

	S143		S163		S164	S165	S166	S167
	studnia PVC 1,0 m Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=165.59	Droga asfalt. szer.=8.0m	studnia PVC DN425 Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=165.63	Przyłącze wod. ø32	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.30		169.30		169.40	169.20	169.20	169.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.59	165.61	165.63	166.10	166.50	166.65	166.77	166.92
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.71		3.67		2.90	2.55	2.43	2.08
SPADKI, DŁUGOŚCI	6‰ 6.5m		59‰ 14.5m		5‰ 80.0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC DN200 L=101.5m							
ODLEGŁOŚCI	0.0	4.0	6.5	14.5	21.5	50.0	73.5	101.5
	6.5		14.5		29.0	23.0	28.0	
	0							1
	S143		S163		S164	S165	S166	S167

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

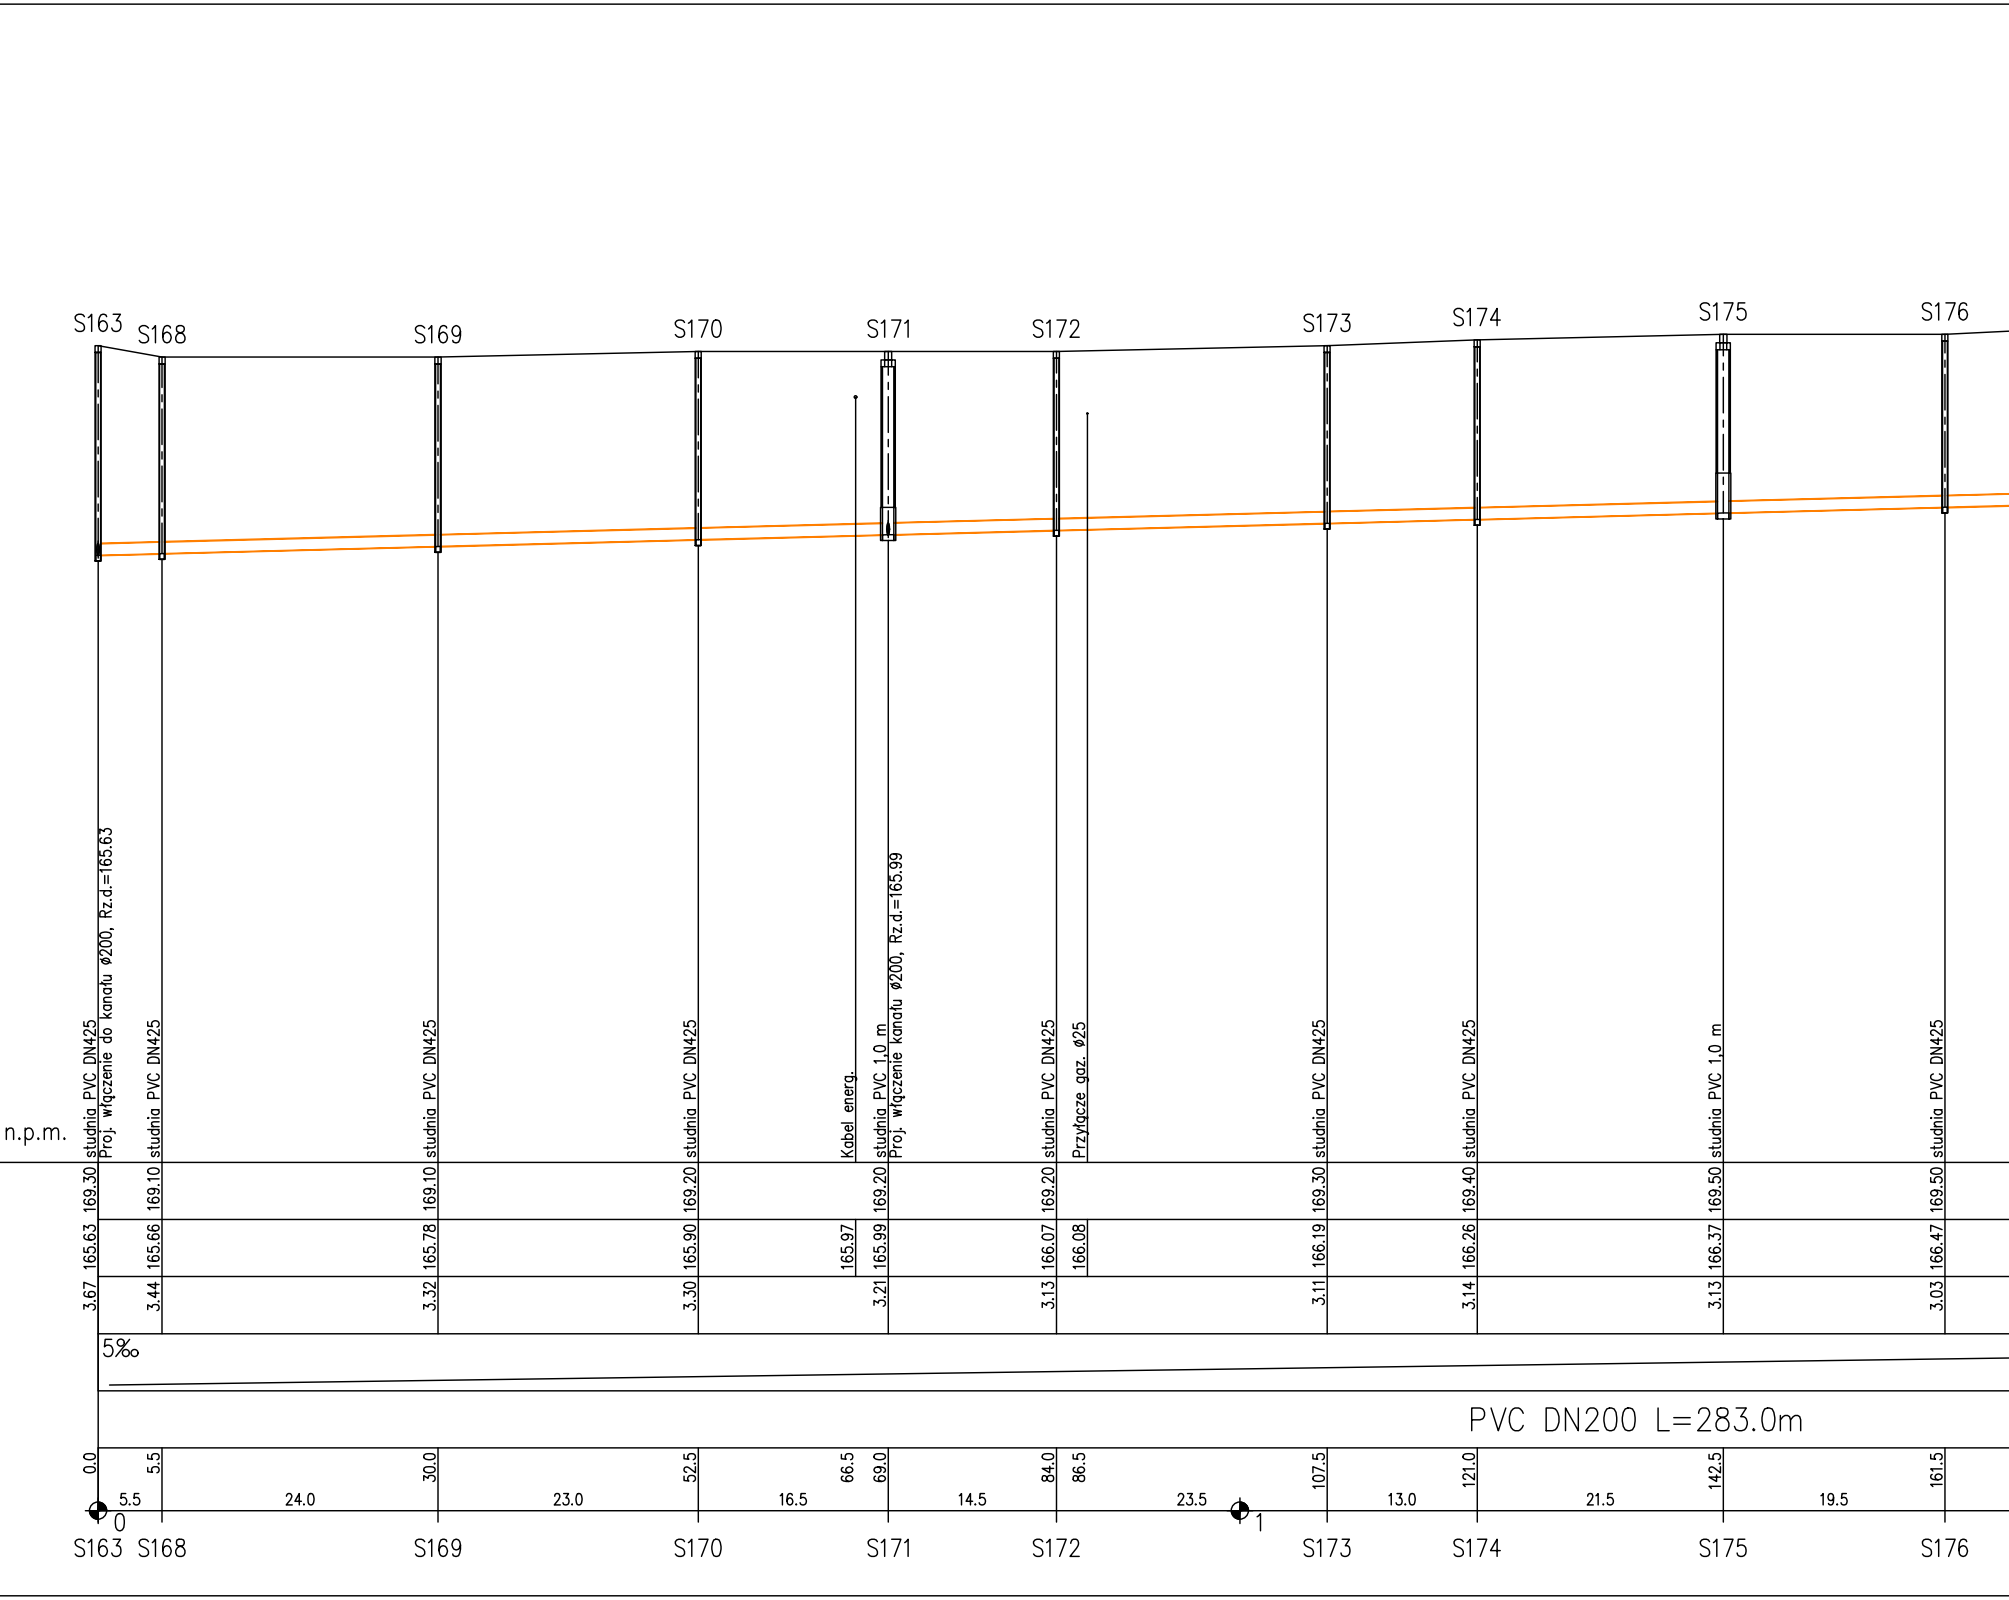

S163
S168
S169
S170
S171
S172
S173
S174
S175
S176
studnia PVC DN425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=165.63
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Kabel energ.
studnia PVC 1,0 m
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=165.99
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC 1,0 m
studnia PVC DN425
n.p.m.
169.30
169.10
169.10
169.20
169.20
169.20
169.30
169.40
169.50
169.50
165.63
165.66
165.78
165.90
165.97
165.99
166.07
166.08
166.19
166.26
166.37
166.47
3.67
3.44
3.32
3.30
3.21
3.13
3.11
3.14
3.13
3.03
5‰
PVC DN200 L=283.0m
0.0
5.5
30.0
52.5
66.5
69.0
84.0
86.5
107.5
121.0
142.5
161.5
5.5
24.0
23.0
16.5
14.5
23.5
13.0
21.5
19.5
0
1
S163
S168
S169
S170
S171
S172
S173
S174
S175
S176

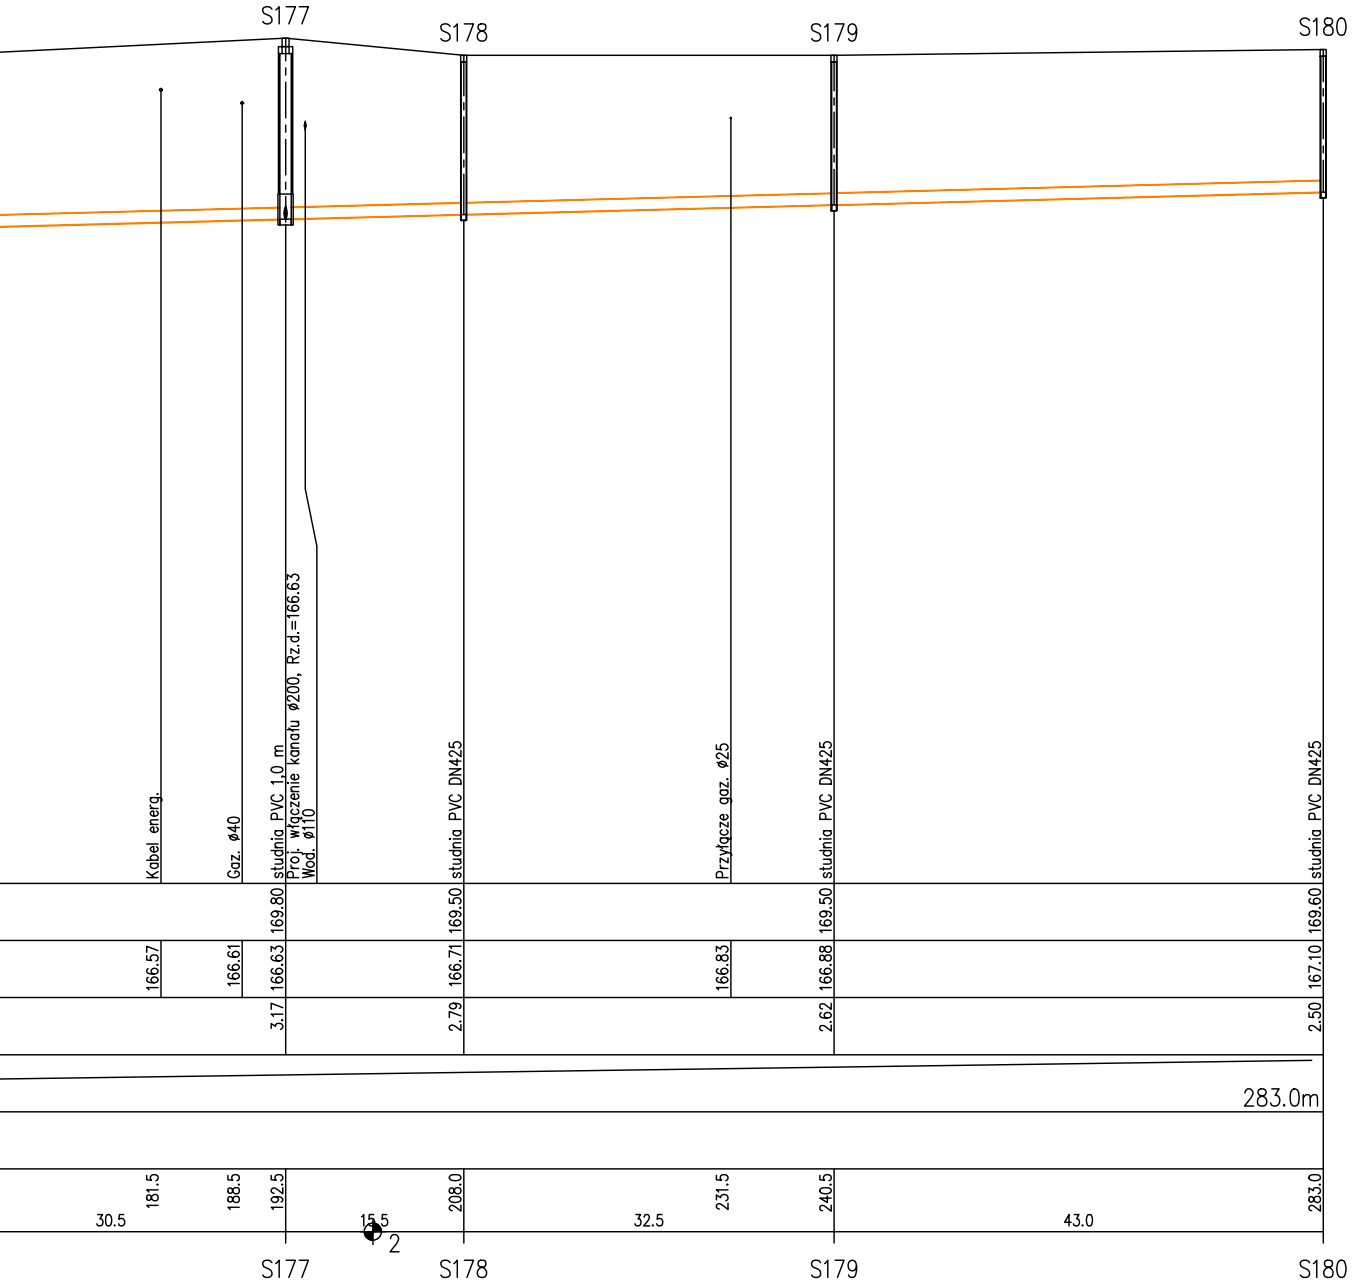
S177
S178
S179
S180
Kabel energ.
Gaz. ø40
studnia PVC 1,0 m
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=166.63
Wod. ø110
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
169.80
169.50
169.50
169.60
166.57
166.61
166.63
166.71
166.83
166.88
167.10
3.17
2.79
2.62
2.50
283.0m
181.5
188.5
192.5
208.0
231.5
240.5
283.0
30.5
15.5
32.5
43.0
2
S177
S178
S179
S180

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Inwestor:
Gmina Łuków
21-400 Łuków
ul. Świderska 12

Stadium:
P.B.

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestycja:
KANALIZACJA SANITARNA WMIEJSCOWOŚCI ZALESIE; GMINA ŁUKÓW

Data:
23.04.2024

Skala:
1: 100/500

Nazwa rysunku:
Profile podłużne kanalizacji
Zlewnia do pompowni P2

Nr rys:
PR3/3