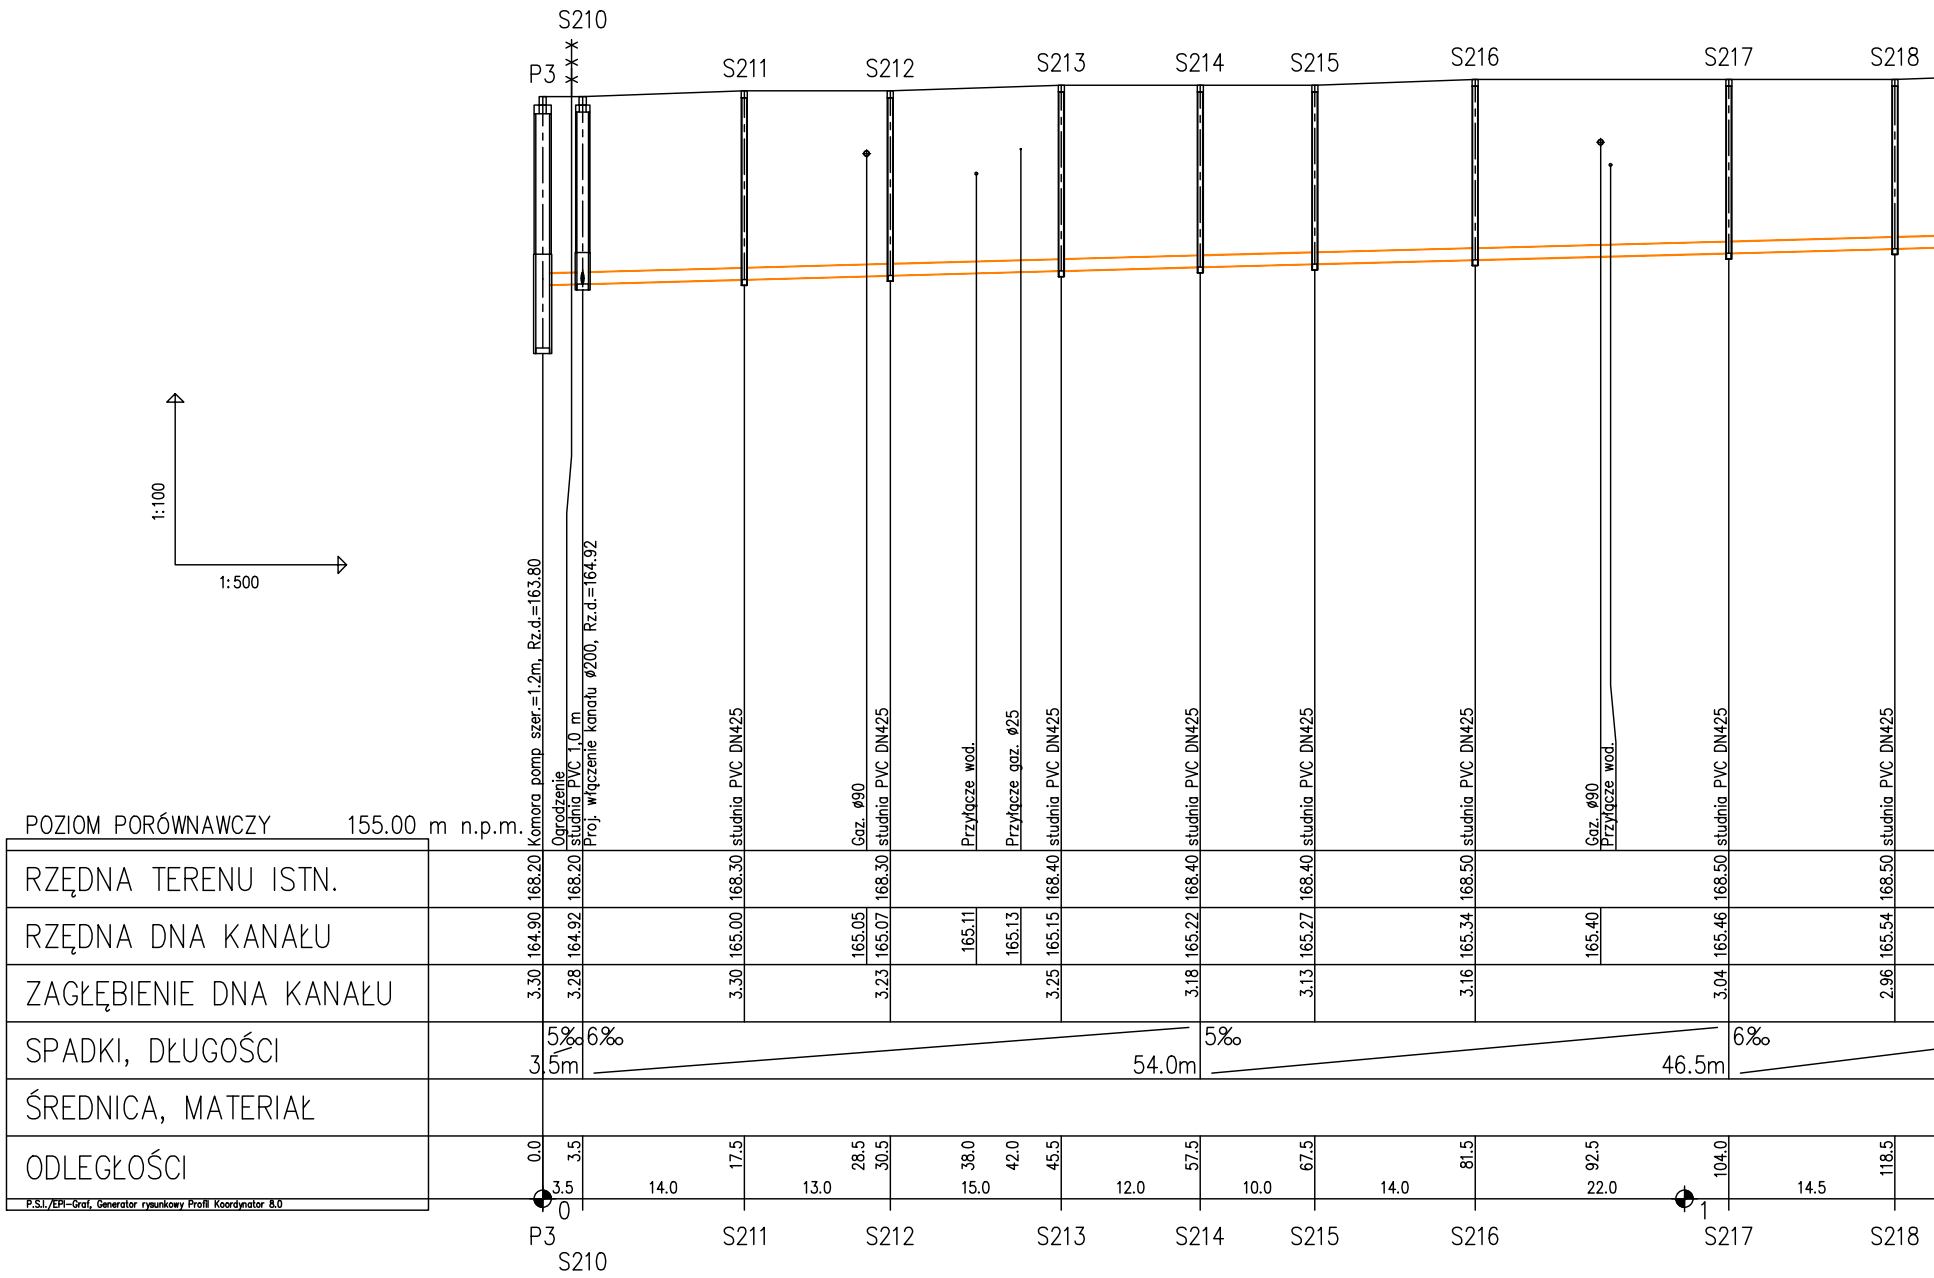
S210
P3
S211
S212
S213
S214
S215
S216
S217
S218
1:100
1:500
0
1
P3
S210
S211
S212
S213
S214
S215
S216
S217
S218

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.	Komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=163.80	Ogrodzenie	studnia PVC 1,0 m Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=164.92	studnia PVC DN425	Gaz. ø90	studnia PVC DN425	Przyłącze wod.	Przyłącze gaz. ø25	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425	Gaz. ø90 Przyłącze wod.	studnia PVC DN425	studnia PVC DN425
RZĘDNA TERENU ISTN.	168.20		168.20	168.30		168.30			168.40	168.40	168.40	168.50		168.50	168.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.90		164.92	165.00	165.05	165.07	165.11	165.13	165.15	165.22	165.27	165.34	165.40	165.46	165.54
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.30		3.28	3.30		3.23			3.25	3.18	3.13	3.16		3.04	2.96
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰ 3.5m		6‰ 54.0m							5‰ 46.5m				6‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ															
ODLEGŁOŚCI	0.0		3.5	17.5	28.5	30.5	38.0	42.0	45.5	57.5	67.5	81.5	92.5	104.0	118.5
	3.5		14.0	13.0		15.0			12.0	10.0	14.0	22.0		14.5	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

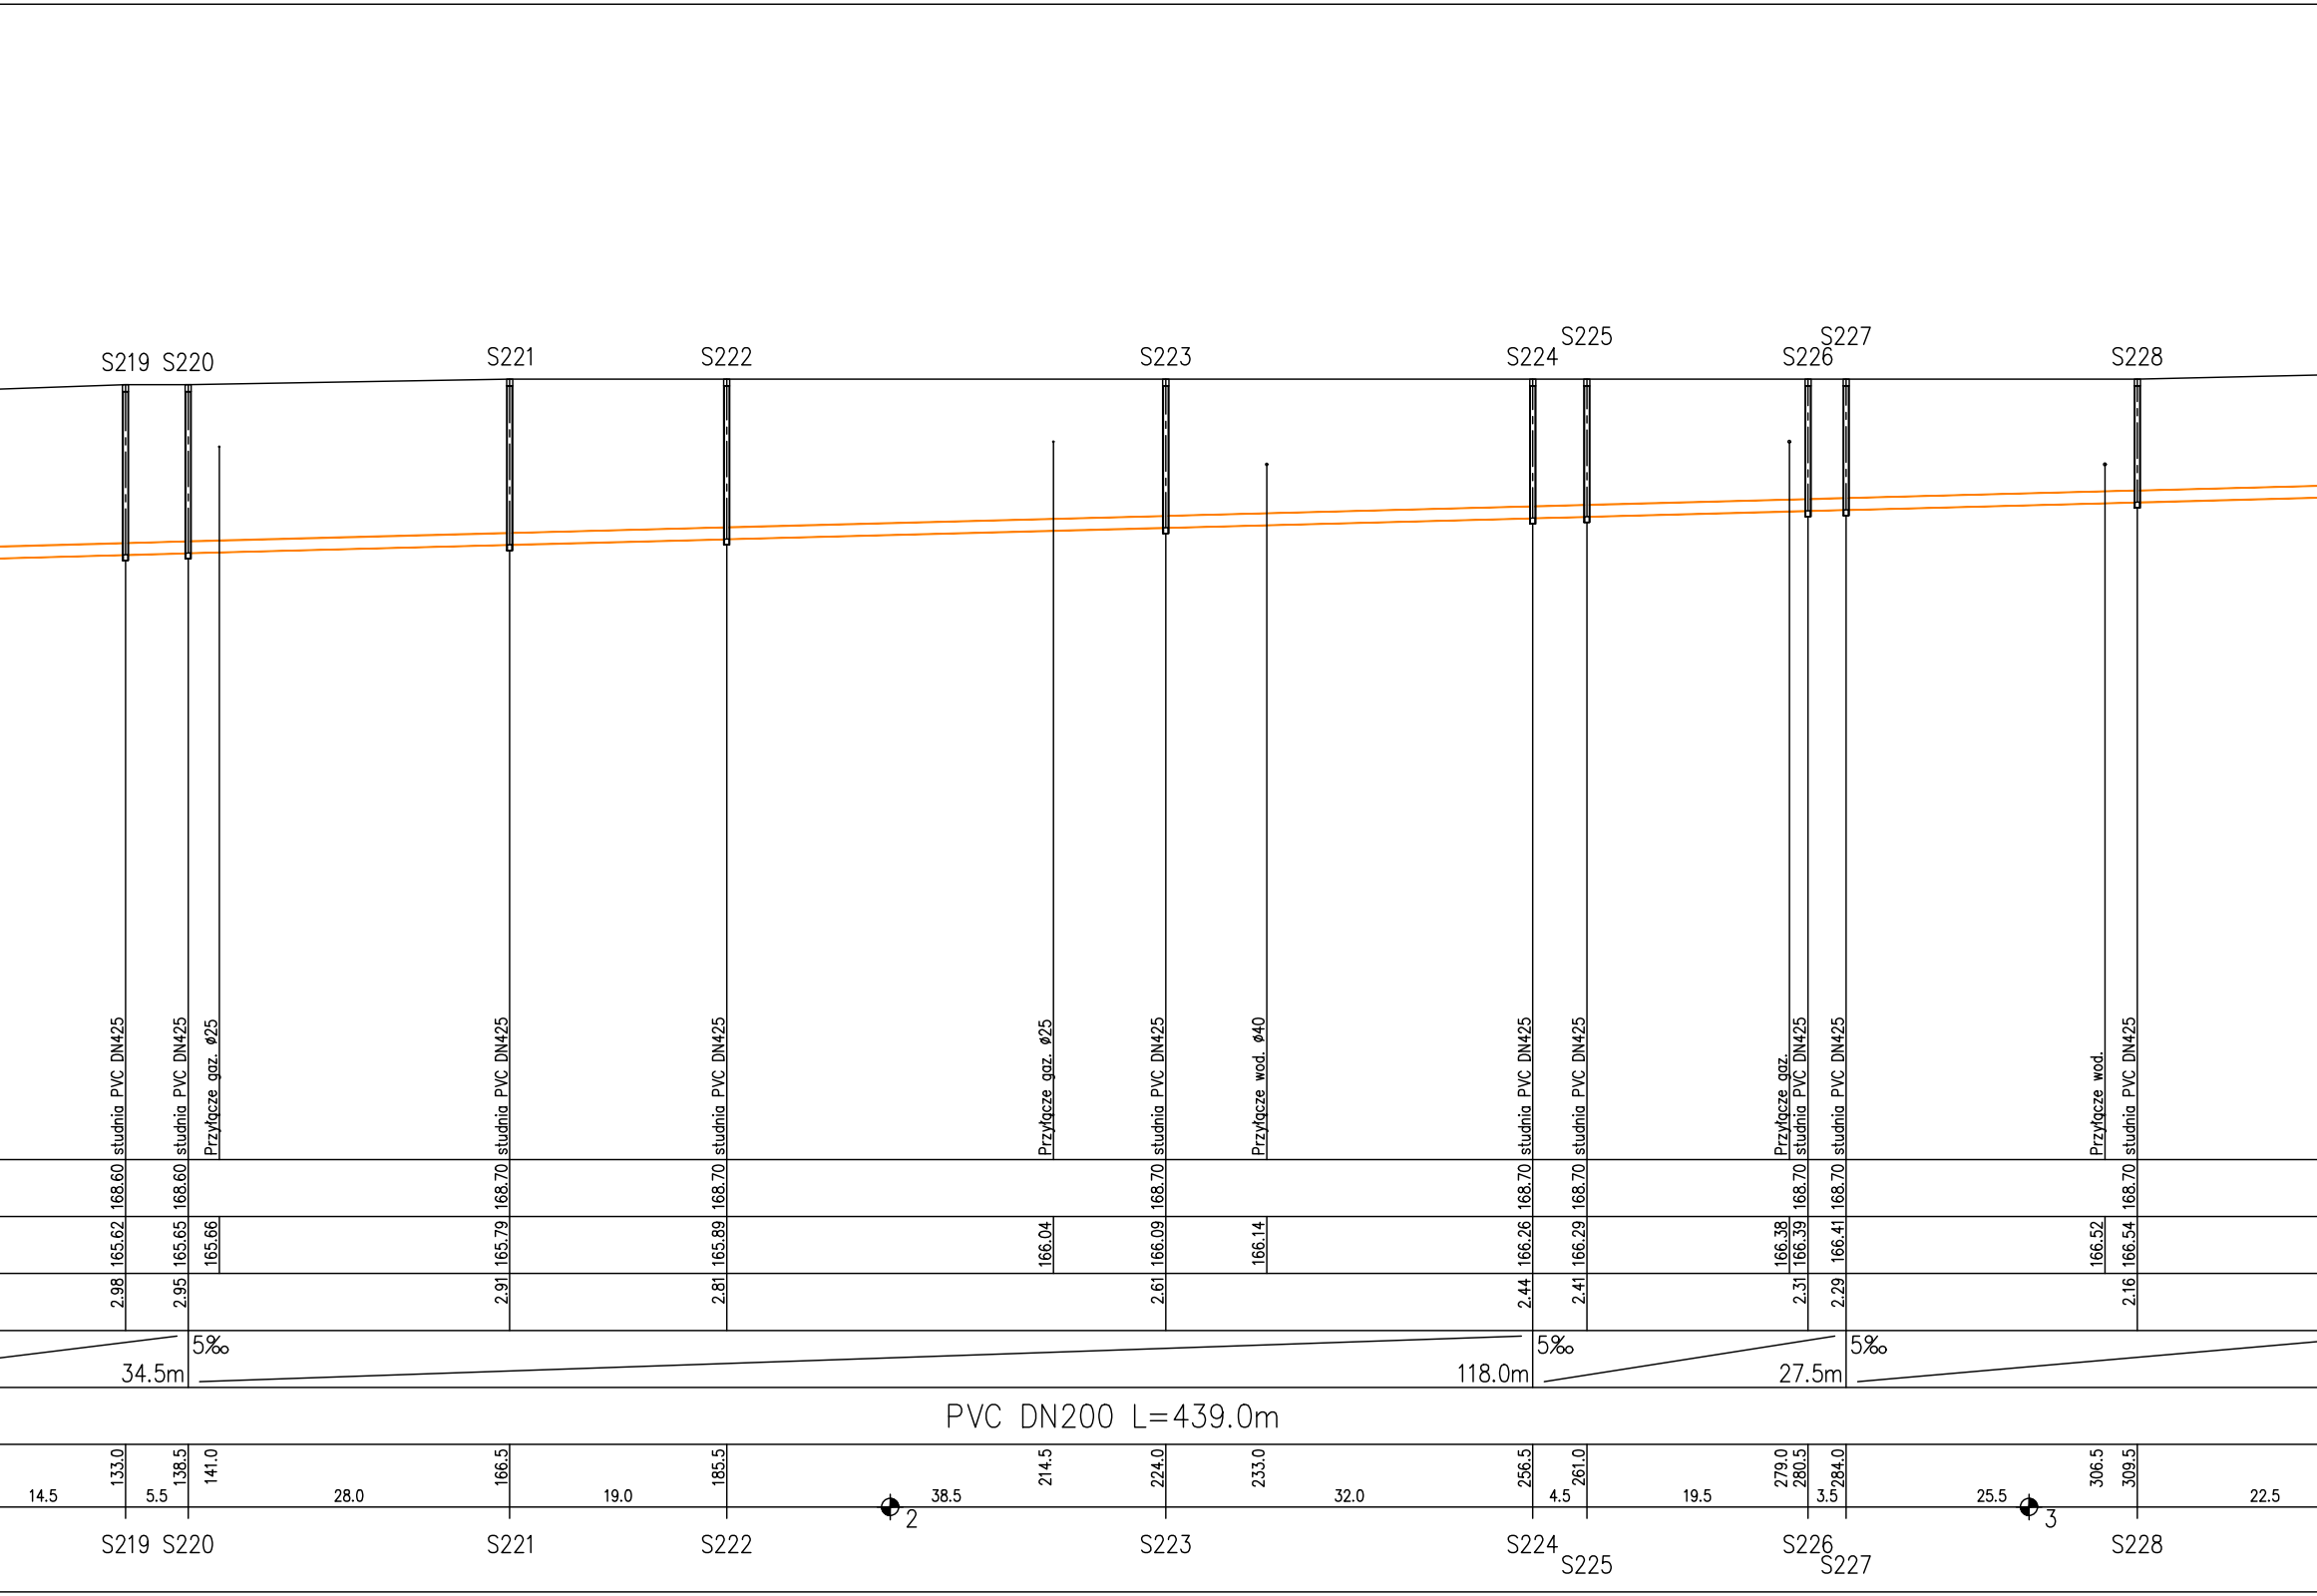
S219 S220
S221
S222
S223
S224 S225
S226 S227
S228
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
Przyłącze wod. ø40
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Przyłącze wod.
studnia PVC DN425
168.60
168.60
168.70
168.70
168.70
168.70
168.70
168.70
168.70
168.70
165.62
165.65
165.66
165.79
165.89
166.04
166.09
166.14
166.26
166.29
166.38
166.39
166.41
166.52
166.54
2.98
2.95
2.91
2.81
2.61
2.44
2.41
2.31
2.29
2.16
5‰
34.5m
5‰
118.0m
5‰
27.5m
PVC DN200 L=439.0m
133.0
138.5
141.0
166.5
185.5
214.5
224.0
233.0
256.5
261.0
279.0
280.5
284.0
306.5
309.5
14.5
5.5
28.0
19.0
38.5
32.0
4.5
19.5
3.5
25.5
22.5
2
3
S219 S220
S221
S222
S223
S224
S225
S226
S227
S228

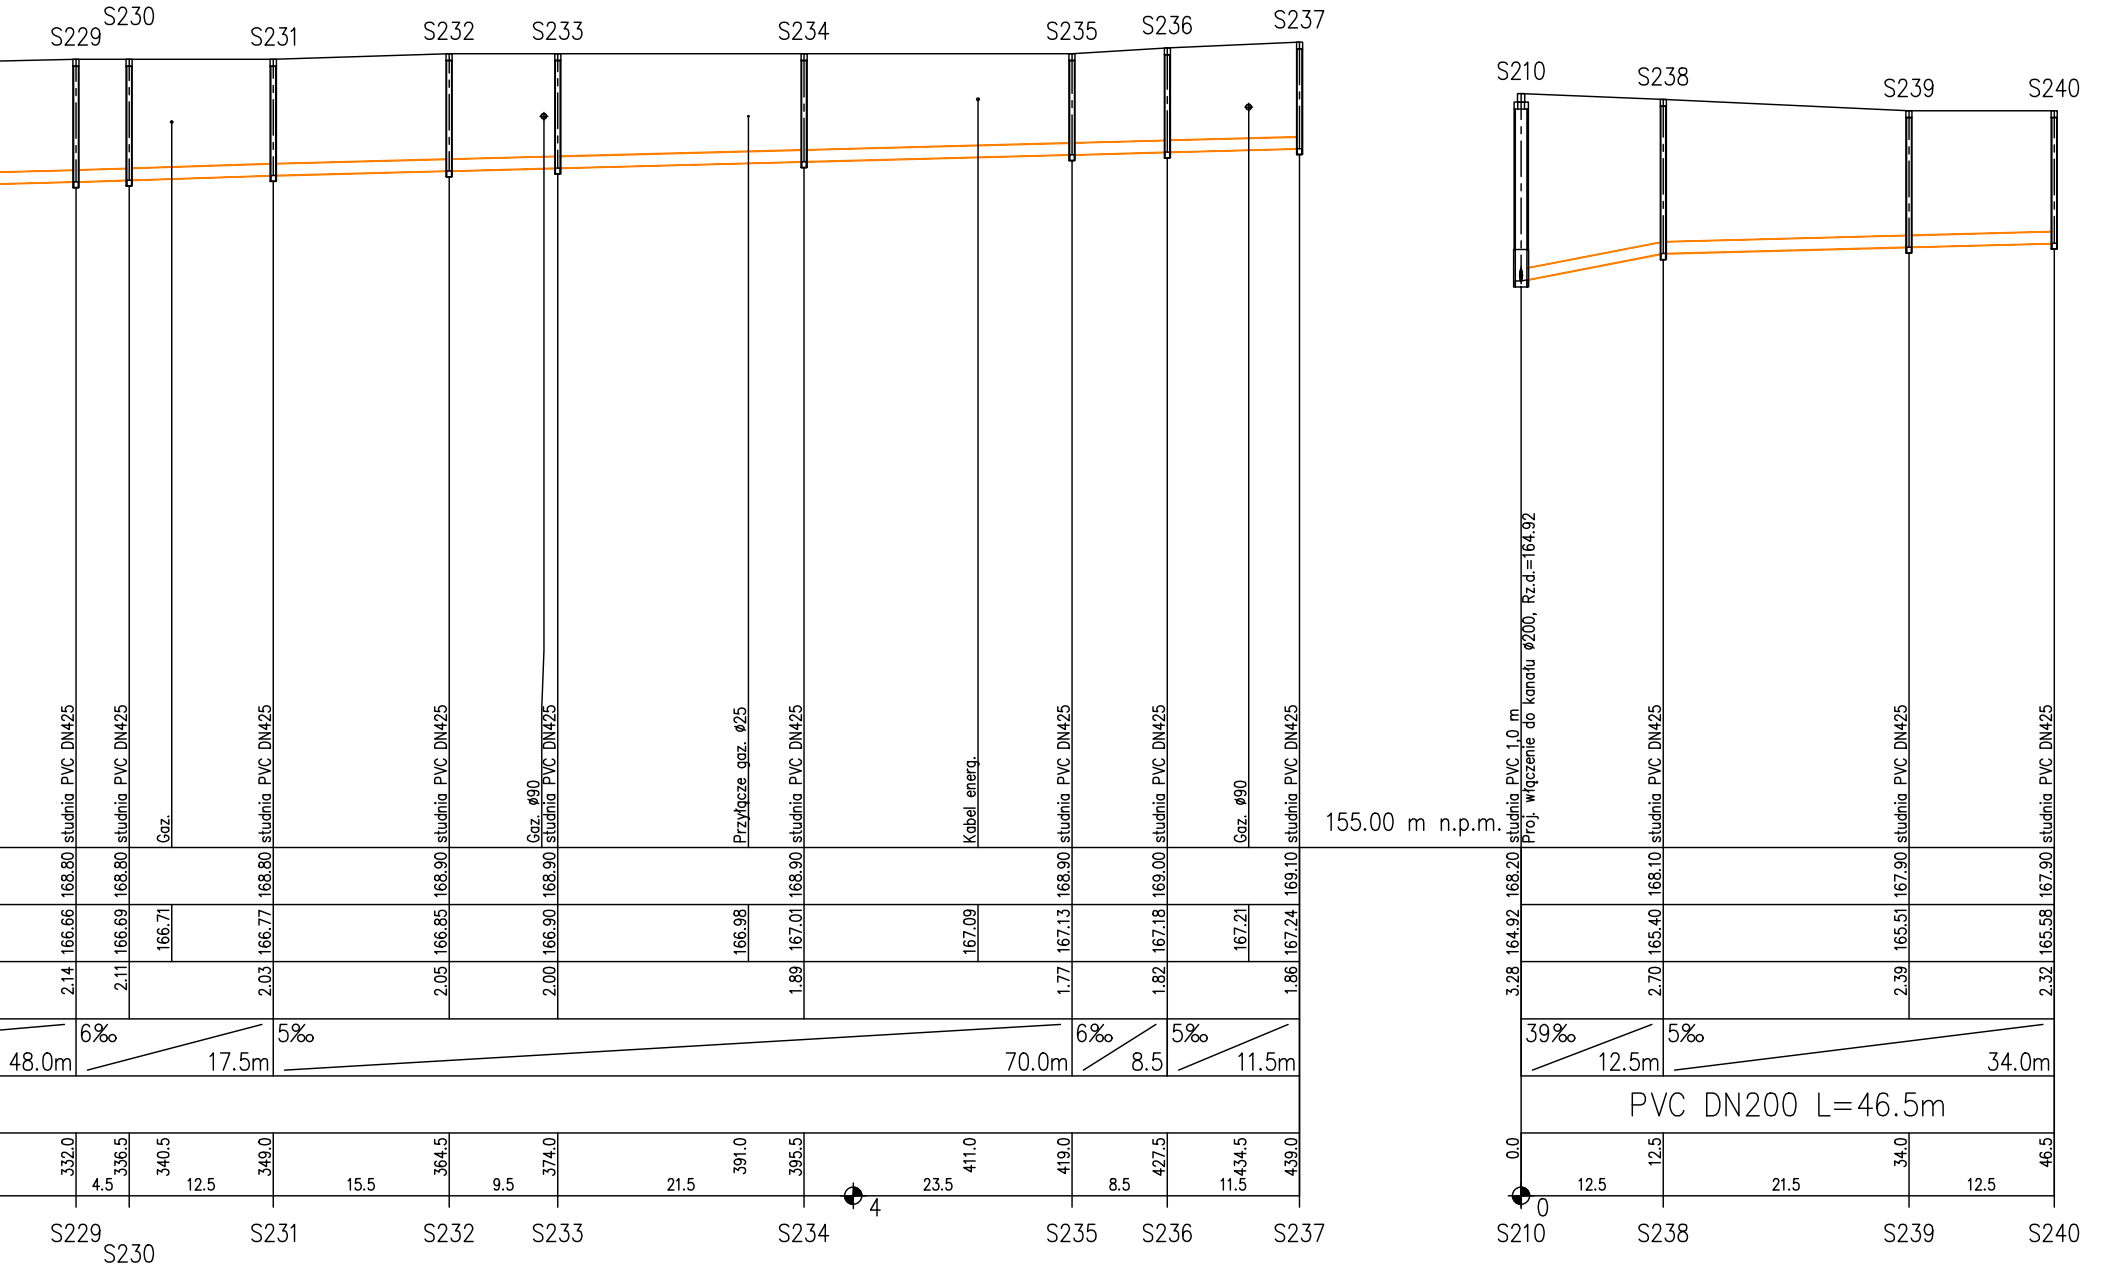
S229
S230
S231
S232
S233
S234
S235
S236
S237
S210
S238
S239
S240
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Gaz.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Gaz. ø90
studnia PVC DN425
Przyłącze gaz. ø25
studnia PVC DN425
Kabel energ.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Gaz. ø90
studnia PVC DN425
155.00 m n.p.m.
studnia PVC 1,0 m
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=164.92
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
168.80
168.80
168.80
168.90
168.90
168.90
168.90
169.00
169.10
168.20
168.10
167.90
167.90
166.66
166.69
166.71
166.77
166.85
166.90
166.98
167.01
167.09
167.13
167.18
167.21
167.24
164.92
165.40
165.51
165.58
2.14
2.11
2.03
2.05
2.00
1.89
1.77
1.82
1.86
3.28
2.70
2.39
2.32
48.0m
6‰
17.5m
5‰
70.0m
6‰
8.5
5‰
11.5m
39‰
12.5m
5‰
34.0m
PVC DN200 L=46.5m
332.0
336.5
340.5
349.0
364.5
374.0
391.0
395.5
411.0
419.0
427.5
434.5
439.0
4.5
12.5
15.5
9.5
21.5
23.5
8.5
11.5
4
0.0
12.5
34.0
46.5
12.5
21.5
12.5
0

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestor:
Gmina Łuków
21-400 Łuków
ul. Świderska 12

Inwestycja:
KANALIZACJA SANITARNA
WMIEJSCOWOŚCI ZALESIE;
GMINA ŁUKÓW

Nazwa rysunku:
Profile podłużne kanalizacji
Zlewnia do pompowni P3

Stadium:
P.B.

Data:
23.04.2024

Skala:
1: 100/500

Nr rys:
PR4