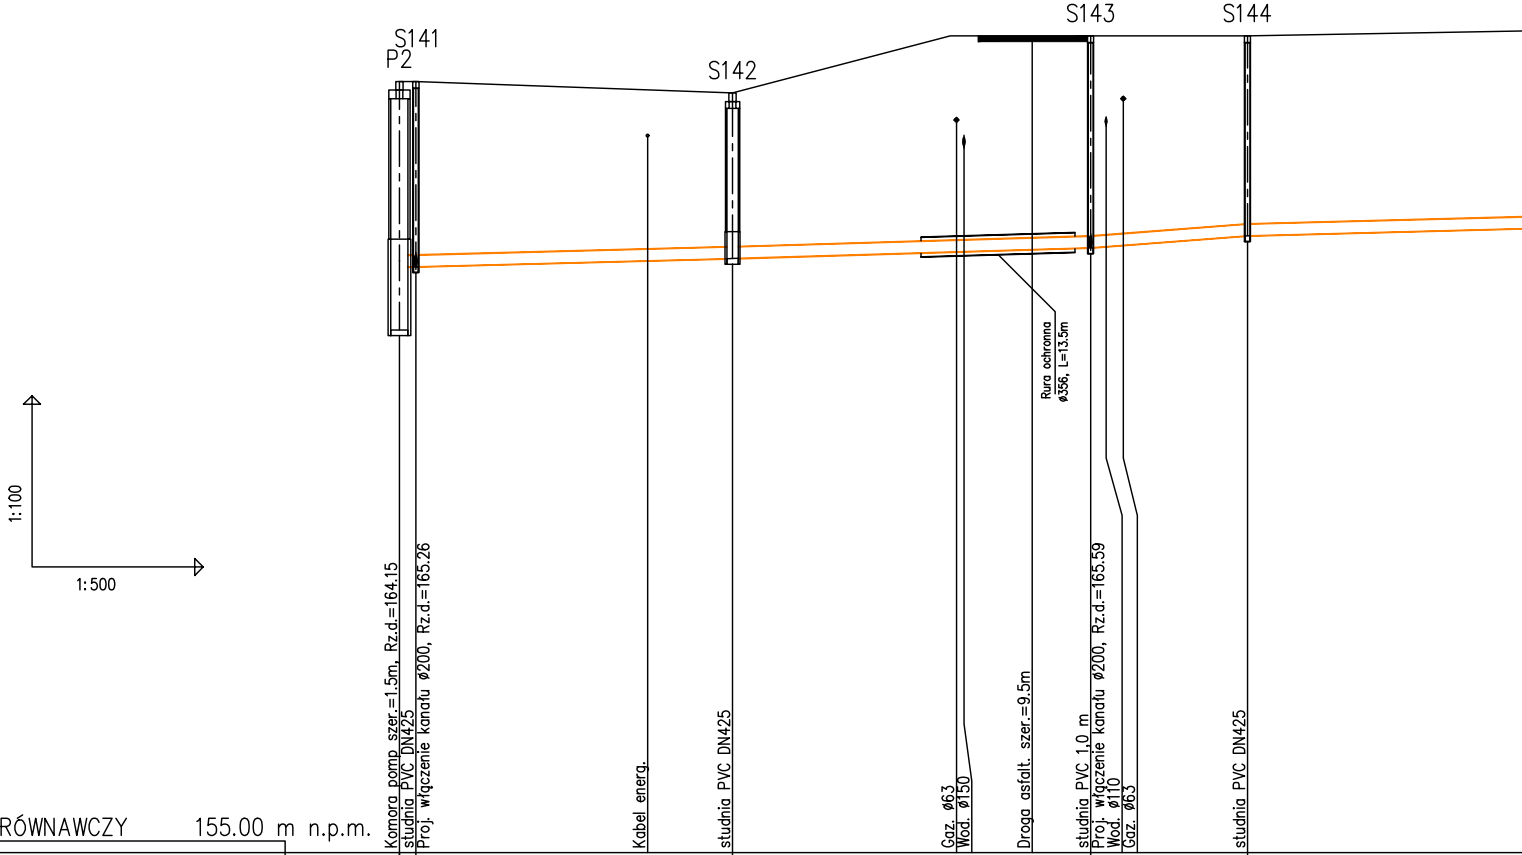
S141
P2
S142
S143
S144
Rura ochronna
ø356, L=13.5m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

	Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.=164.15	studnia PVC DN425 Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=165.26	Kabel energ.	studnia PVC DN425	Gaz. ø63 Wod. ø150	Droga asfalt. szer.=9.5m	studnia PVC 1,0 m Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=165.59	Wod. ø110 Gaz. ø63	studnia PVC DN425
RZĘDNA TERENU ISTN.	168.50	168.50		168.30			169.30		169.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.25	165.26	165.36	165.40	165.52	165.56	165.59	165.63	165.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.25	3.24		2.90			3.71		3.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		5‰ 29.0m		6‰ 31.5m			15‰ 13.5m		5‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ									
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.5	21.5	29.0	49.0	55.5	60.5	63.5	74.5
	1.5	27.5		31.5			13.5		28.5
	P2	0 S141		S142			S143		S144

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

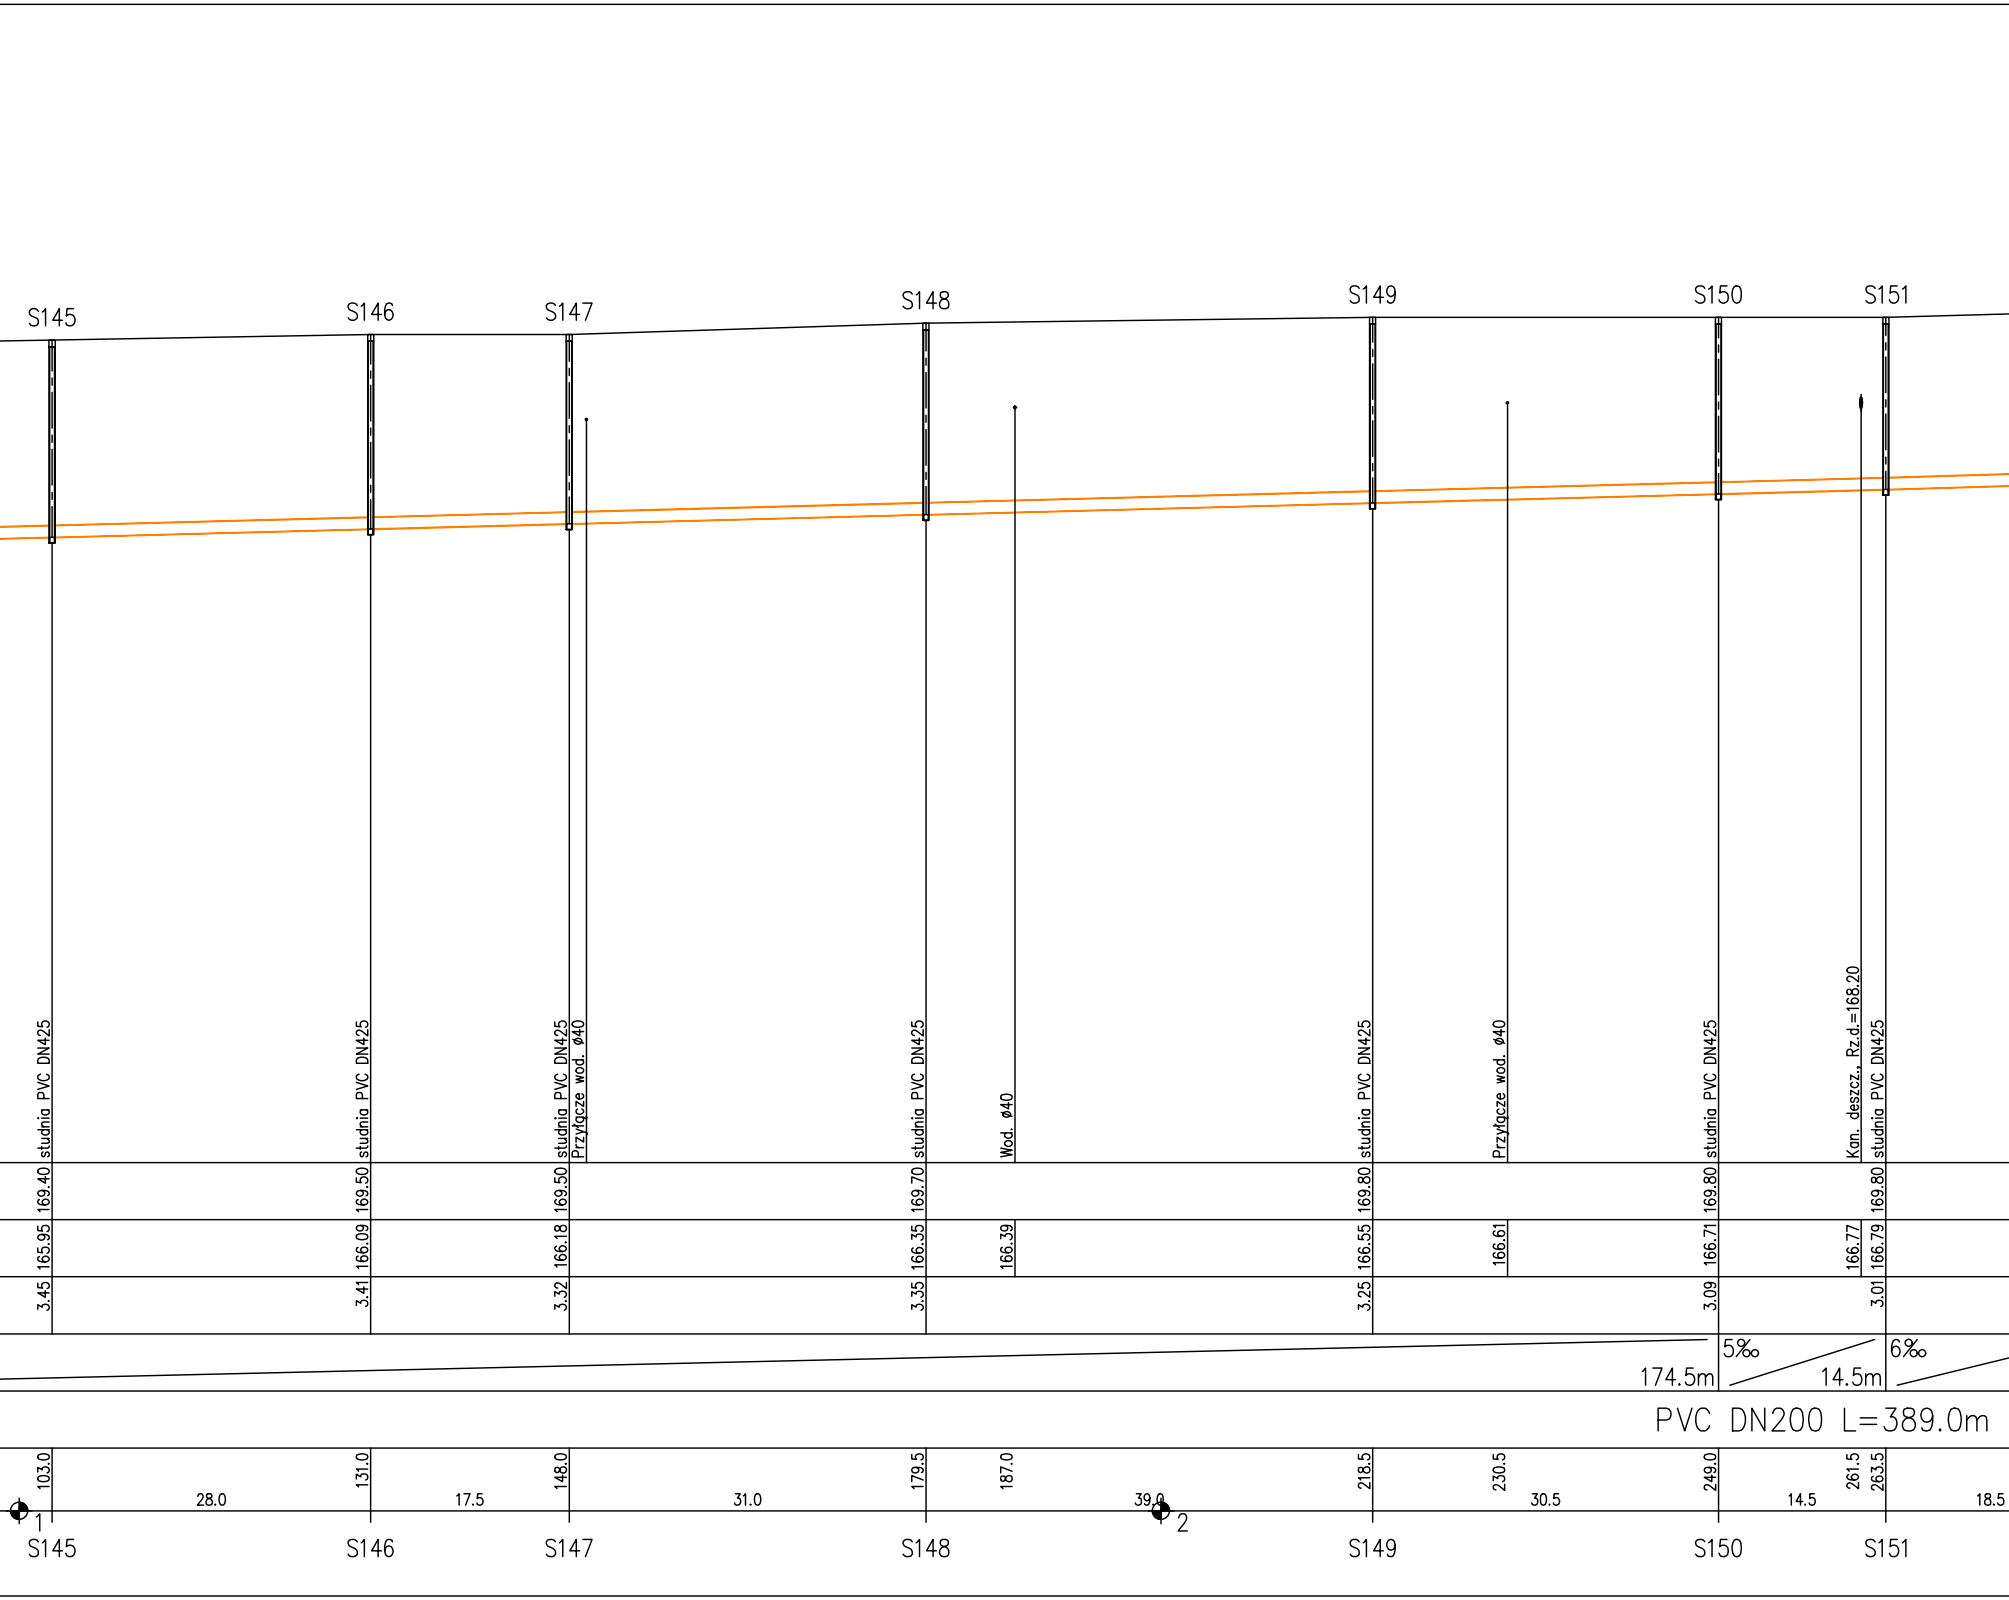
S145
S146
S147
S148
S149
S150
S151
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Przyłącze wod. ø40
studnia PVC DN425
Wod. ø40
studnia PVC DN425
Przyłącze wod. ø40
studnia PVC DN425
Kan. deszcz., Rz.d.=168.20
studnia PVC DN425
169.40
169.50
169.50
169.70
169.80
169.80
169.80
165.95
166.09
166.18
166.35
166.39
166.55
166.61
166.71
166.77
166.79
3.45
3.41
3.32
3.35
3.25
3.09
3.01
174.5m
5‰
14.5m
6‰
PVC DN200 L=389.0m
103.0
131.0
148.0
179.5
187.0
218.5
230.5
249.0
261.5
263.5
28.0
17.5
31.0
39.0
30.5
14.5
18.5
1
2
S145
S146
S147
S148
S149
S150
S151

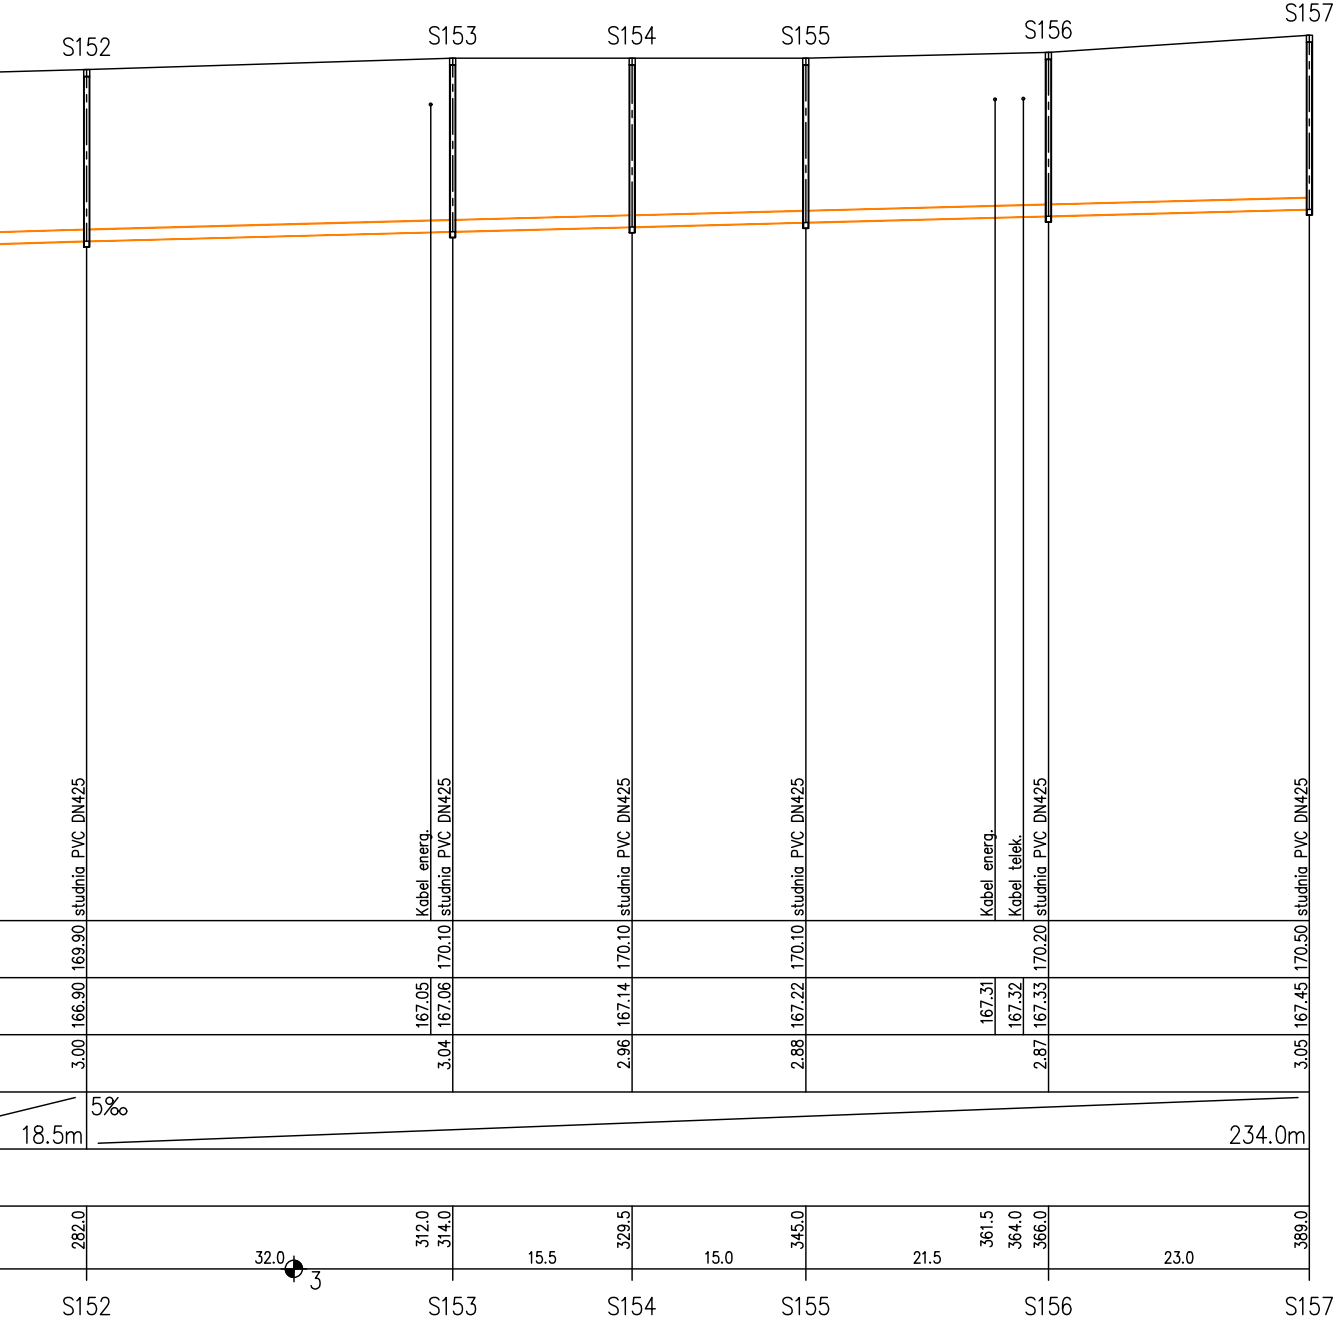
S152
S153
S154
S155
S156
S157
studnia PVC DN425
Kabel energ.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
Kabel energ.
Kabel telek.
studnia PVC DN425
studnia PVC DN425
169.90
170.10
170.10
170.10
170.20
170.50
166.90
167.05
167.06
167.14
167.22
167.31
167.32
167.33
167.45
3.00
3.04
2.96
2.88
2.87
3.05
5‰
18.5m
234.0m
282.0
312.0
314.0
329.5
345.0
361.5
364.0
366.0
389.0
32.0
3
15.5
15.0
21.5
23.0
S152
S153
S154
S155
S156
S157

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Inwestor:
Gmina Łuków
21-400 Łuków
ul. Świderska 12

Stadium:
P.B.

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestycja:
KANALIZACJA SANITARNA WMIEJSCOWOŚCI ZALESIE; GMINA ŁUKÓW

Data:
23.04.2024

Skala:
1: 100/500

Nazwa rysunku:
Profile podłużne kanalizacji Zlewnia do pompowni P2

Nr rys:
PR3/1