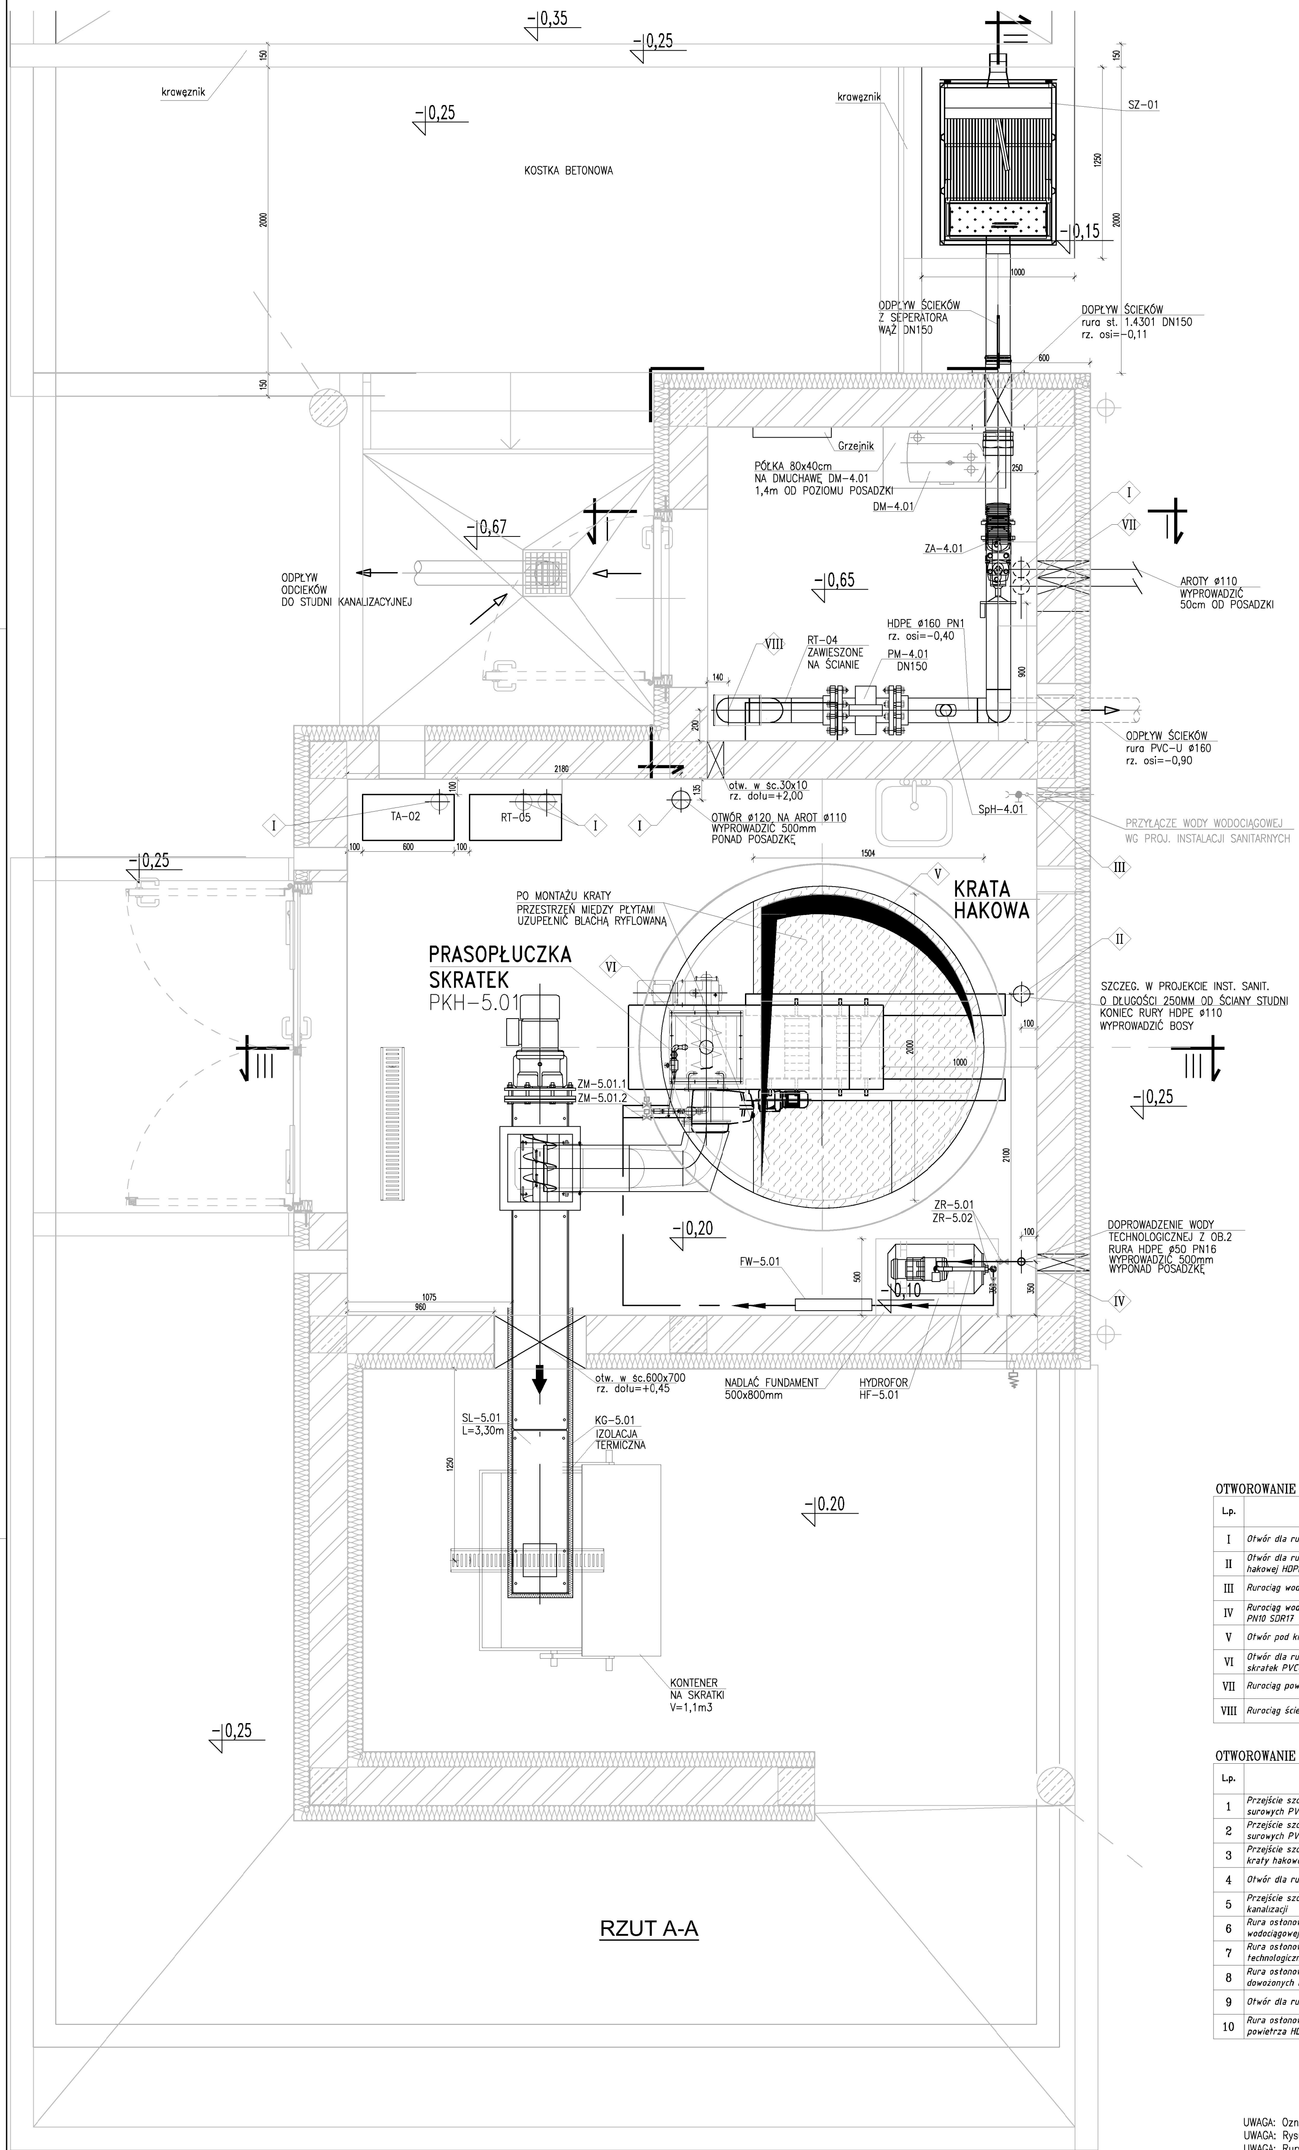

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	*Otwór dla rury osłonowej ø110*	*ø120*	*5*	*Przewód wyprowadzić na wysokość 500mm ponad posadzkę*
II	*Otwór dla rurociągu wentylacji kraty hakowej HDPE ø110*	-	*1*	*Szczegóły wg branży sanitarnej*
III	*Rurociąg wody wodociągowej PE ø40mm*	-	*1*	*Rurę wyprowadzić na wysokość 500mm ponad posadzkę*
IV	*Rurociąg wody technologicznej PE ø50mm PN10 SDR17*	-	*1*	*Rurę wyprowadzić na wysokość 500mm ponad posadzkę*
V	*Otwór pod kratę - odcinek kota wg rysunku*	-	*1*	*Po montażu kraty hakowej wolną przestrzeń uzupełnić blachą ryflowaną*
VI	*Otwór dla rurociągu odcieków z prasopłuczki skratek PVC-U ø110*	-	*1*	*Kielich rury zlicować z pozadzką i zakończyć korkiem.*
VII	*Rurociąg powietrza PE ø63mm PN10 SDR17*	-	*1*	*Rurę wyprowadzić na wysokość 500mm ponad posadzkę*
VIII	*Rurociąg ścieków dowożonych PVC-U ø160mm*	-	*1*	*Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 50mm od poziomu posadzki*

OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	*Przejście szczelne dla rurociągu ścieków surowych PVC-U ø400mm*	*ø500*	*1*	*-2,35*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość 150mm od ściany zbiornika*
2	*Przejście szczelne dla rurociągu ścieków surowych PVC-U ø400mm*	*ø500*	*1*	*-2,50*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość 150mm od ściany zbiornika*
3	*Przejście szczelne dla rurociągu wentylacji kraty hakowej ø110mm*	*ø152*	*1*	*-0,80*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość 250mm od ściany zbiornika*
4	*Otwór dla rury osłonowej ø110*	*ø120*	*1*	*-0,90*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika/posadzki*
5	*Przejście szczelne dla rurociągów PVC ø110 kanalizacji*	-	*1*	*-1,02*	*Szczegóły wg branży sanitarnej*
6	*Rura osłonowa DN80 dla rurociągu wody wodociągowej PE ø40mm*	-	*1*	*-1,60*	*Szczegóły wg branży sanitarnej*
7	*Rura osłonowa DN80 dla rurociągu wody technologicznej PE ø50mm*	-	*1*	*-1,60*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość 500mm od poziomu posadzki*
8	*Rura osłonowa DN250 dla rurociągu ścieków dowożonych PVC-U ø160mm*	-	*1*	*-0,90*	*Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 50mm od poziomu posadzki*
9	*Otwór dla rury osłonowej ø110*	*ø120*	*4*	*-0,80*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika/posadzki*
10	*Rura osłonowa DN100 dla rurociągu powietrza HDPEø63mm PN10 SDR17*	-	*1*	*-0,80*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość 500mm od poziomu posadzki*

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

UWAGA: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI Z BRANŻY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święciaszka Druga, gmina Łuków

Adres inwestycji:
Miejscowość: Święciaszka Druga
działka nr: 10, 11
jednostka ewidencyjna: Łuków - gmina 061105_2
obręb: Święciaszka Druga 0022
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	22.11.2022r.	R00
		P 11.310/22
Faza	Skala	TE47.01
PT	1:20	

Rysunek:
BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA, PUNKT ZLEWNY - RZUT A-A

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Daniel Baran	MAZ/0200/POOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Baran	MAZ/0400/PWOS/09	

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606364645

UWAGA:
Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, B/III, A15 patrz tabela równoważnych symb. TPRdEI

KOPIA ROBOCZA