


PRZEKRÓJ A-A

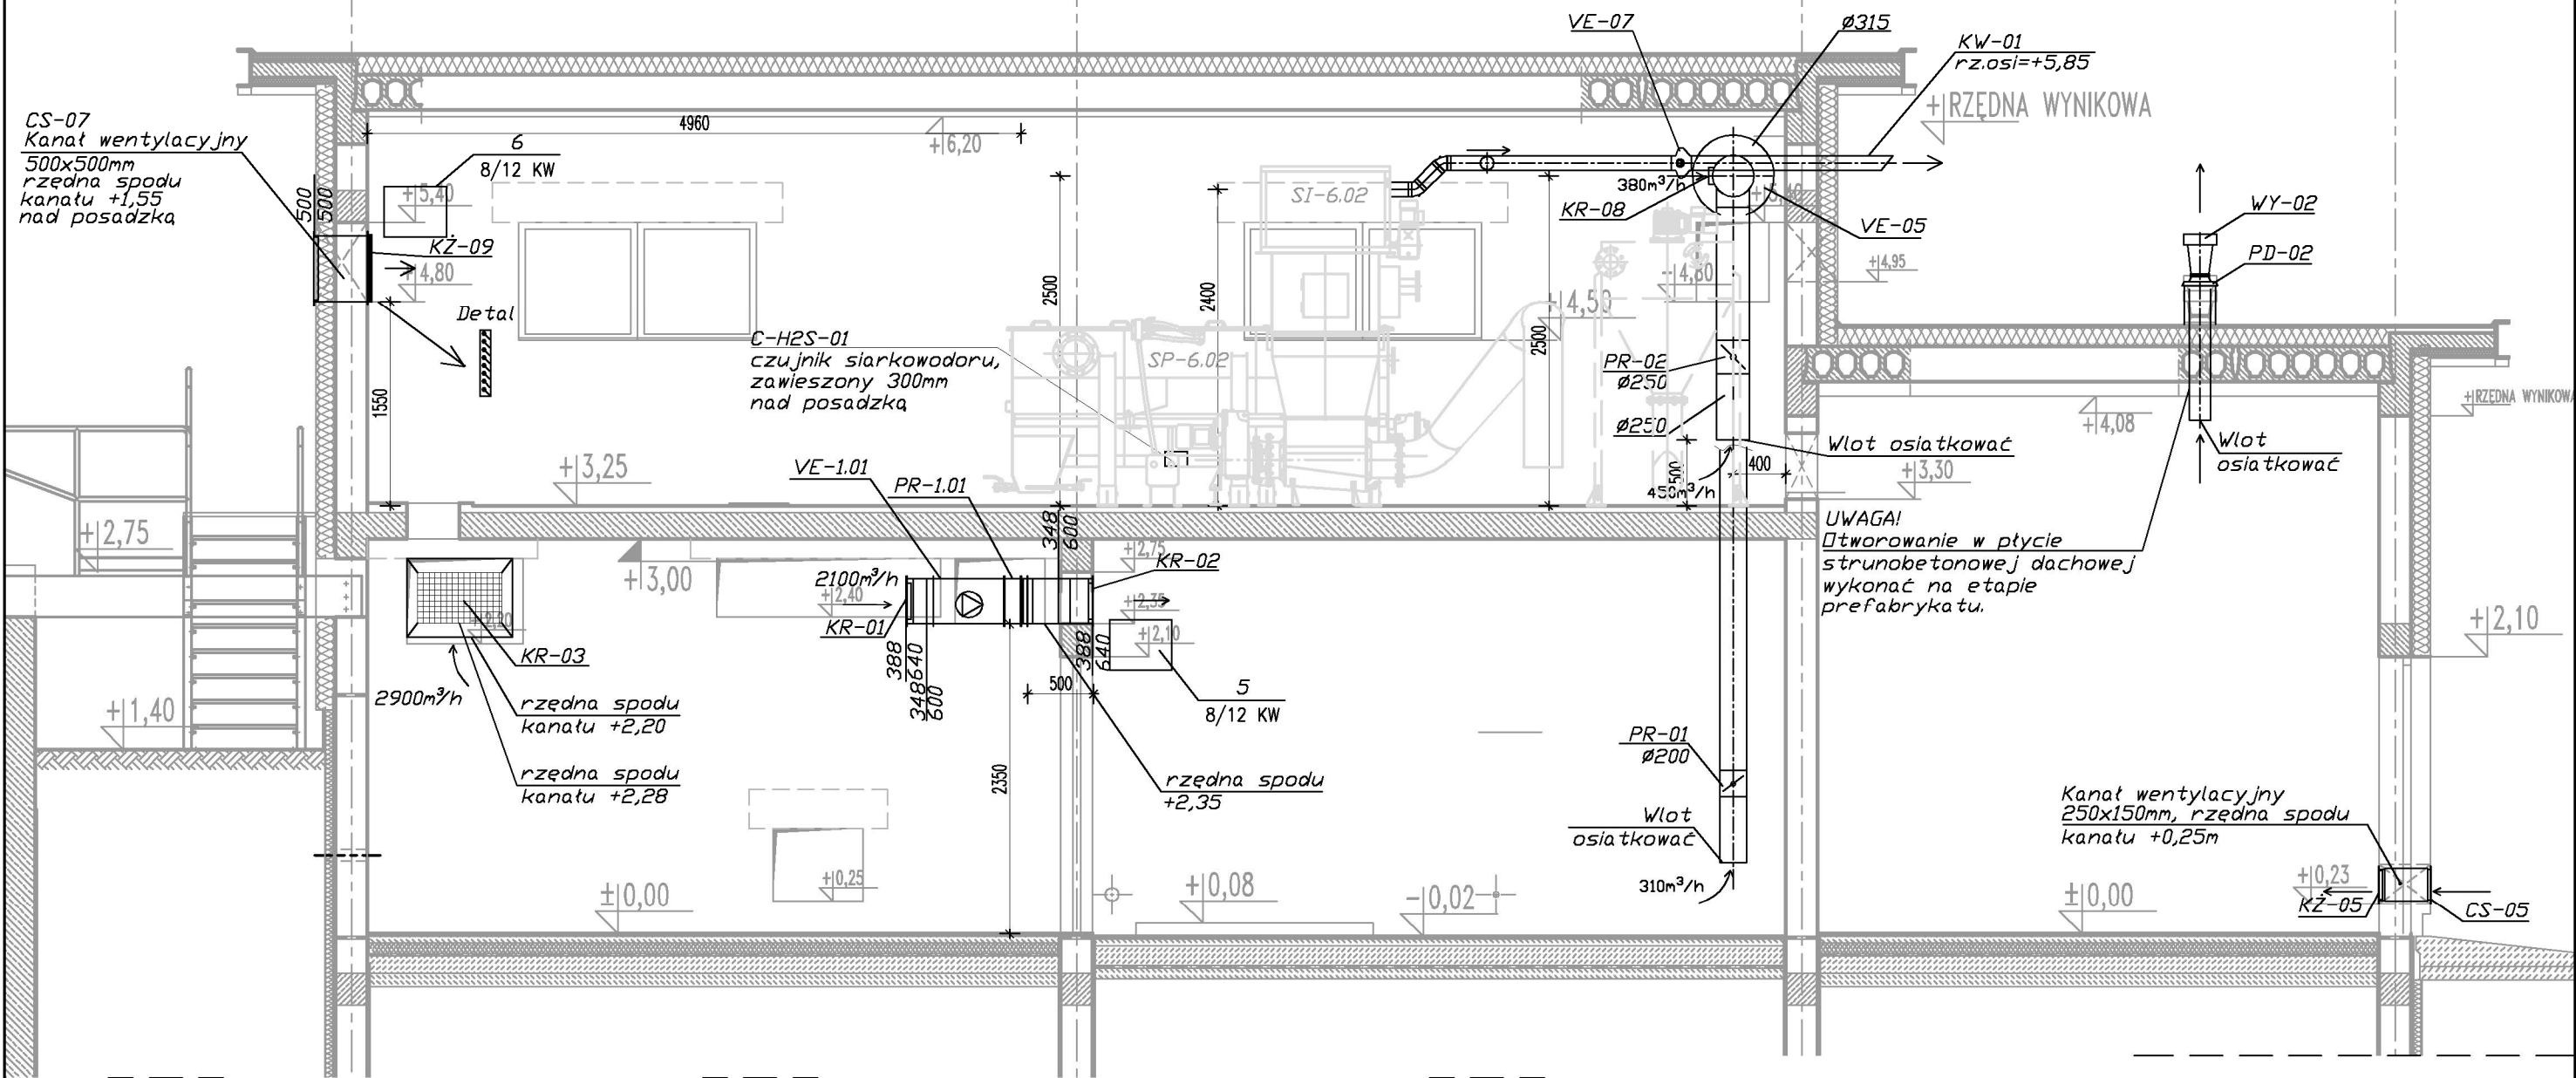

LEGENDA:

- VE-1.01 – Wentylator kanałowy 600x348mm
- VE-05 – Wentylator chemoodporny dwubiegowy Ø315
- VE-07 – Wentylator kanałowy Ø110
- KR-01,03 – Kratka nawiewno-wywiewna ze stali ocynkowanej 640x388mm dla VE-1.01, VE-1.02
- KR-02 – Wyrzutnia ścienna ze stali ocynkowanej 640x388mm dla VE-1.01
- KR-08 – Kratka ze stali nierdzewnej do zabudowy w kanale okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 625x125mm
- KŻ-05 – Kratka zaluzjowa z tw. sztucznego, 250x150mm
- KŻ-09 – Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500mm
- CS-05 – Czerpnia ścienna z blachy st. ocynkowanej 250x150mm
- CS-07 – Czerpnia ścienna ze stali ocynkowanej 500x500mm
- PR-01 – Przepustnica jednopłaszczyznowa ze stali nierdzewnej Ø200
- PR-02 – Przepustnica jednopłaszczyznowa ze stali nierdzewnej Ø250
- PR-1.01 – Przepustnica odcinająca z siłownikiem na kanał wentylacyjny 600x350mm
- WY-02 – Wywiewnik dachowy cylindryczny okrągły ze stali ocynkowanej Ø160
- PD-02 – Podstawa dachowa kołowa z klapą zwrotną ze st. ocynkowanej Ø315
- 5,6 – Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rudy osłonowe poza zakresem dostawy technologii

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sięciaszka Druga, gmina Łuków				
Adres inwestycji: Miejscowość: Sięciaszka Druga działka nr: 10, 11 jednostka ewidencyjna: Łuków - gmina 061105_2 obręb: Sięciaszka Druga 0022 Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 22.11.2022r.	Rys. Nr R00 P 11.310/22
		Faza PB	Skala 1:50	VE 2 1.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ A-A INST. WENTYLACJI		Imię i Nazwisko mgr inż. Daniel Baran	Nr uprawnień MAZ/0200/P00S/07	Podpis
		Sprawdził: mgr inż. Sławomir Baran	MAZ/0400/PWOS/09	
PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran 08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53 tel. 606364645				