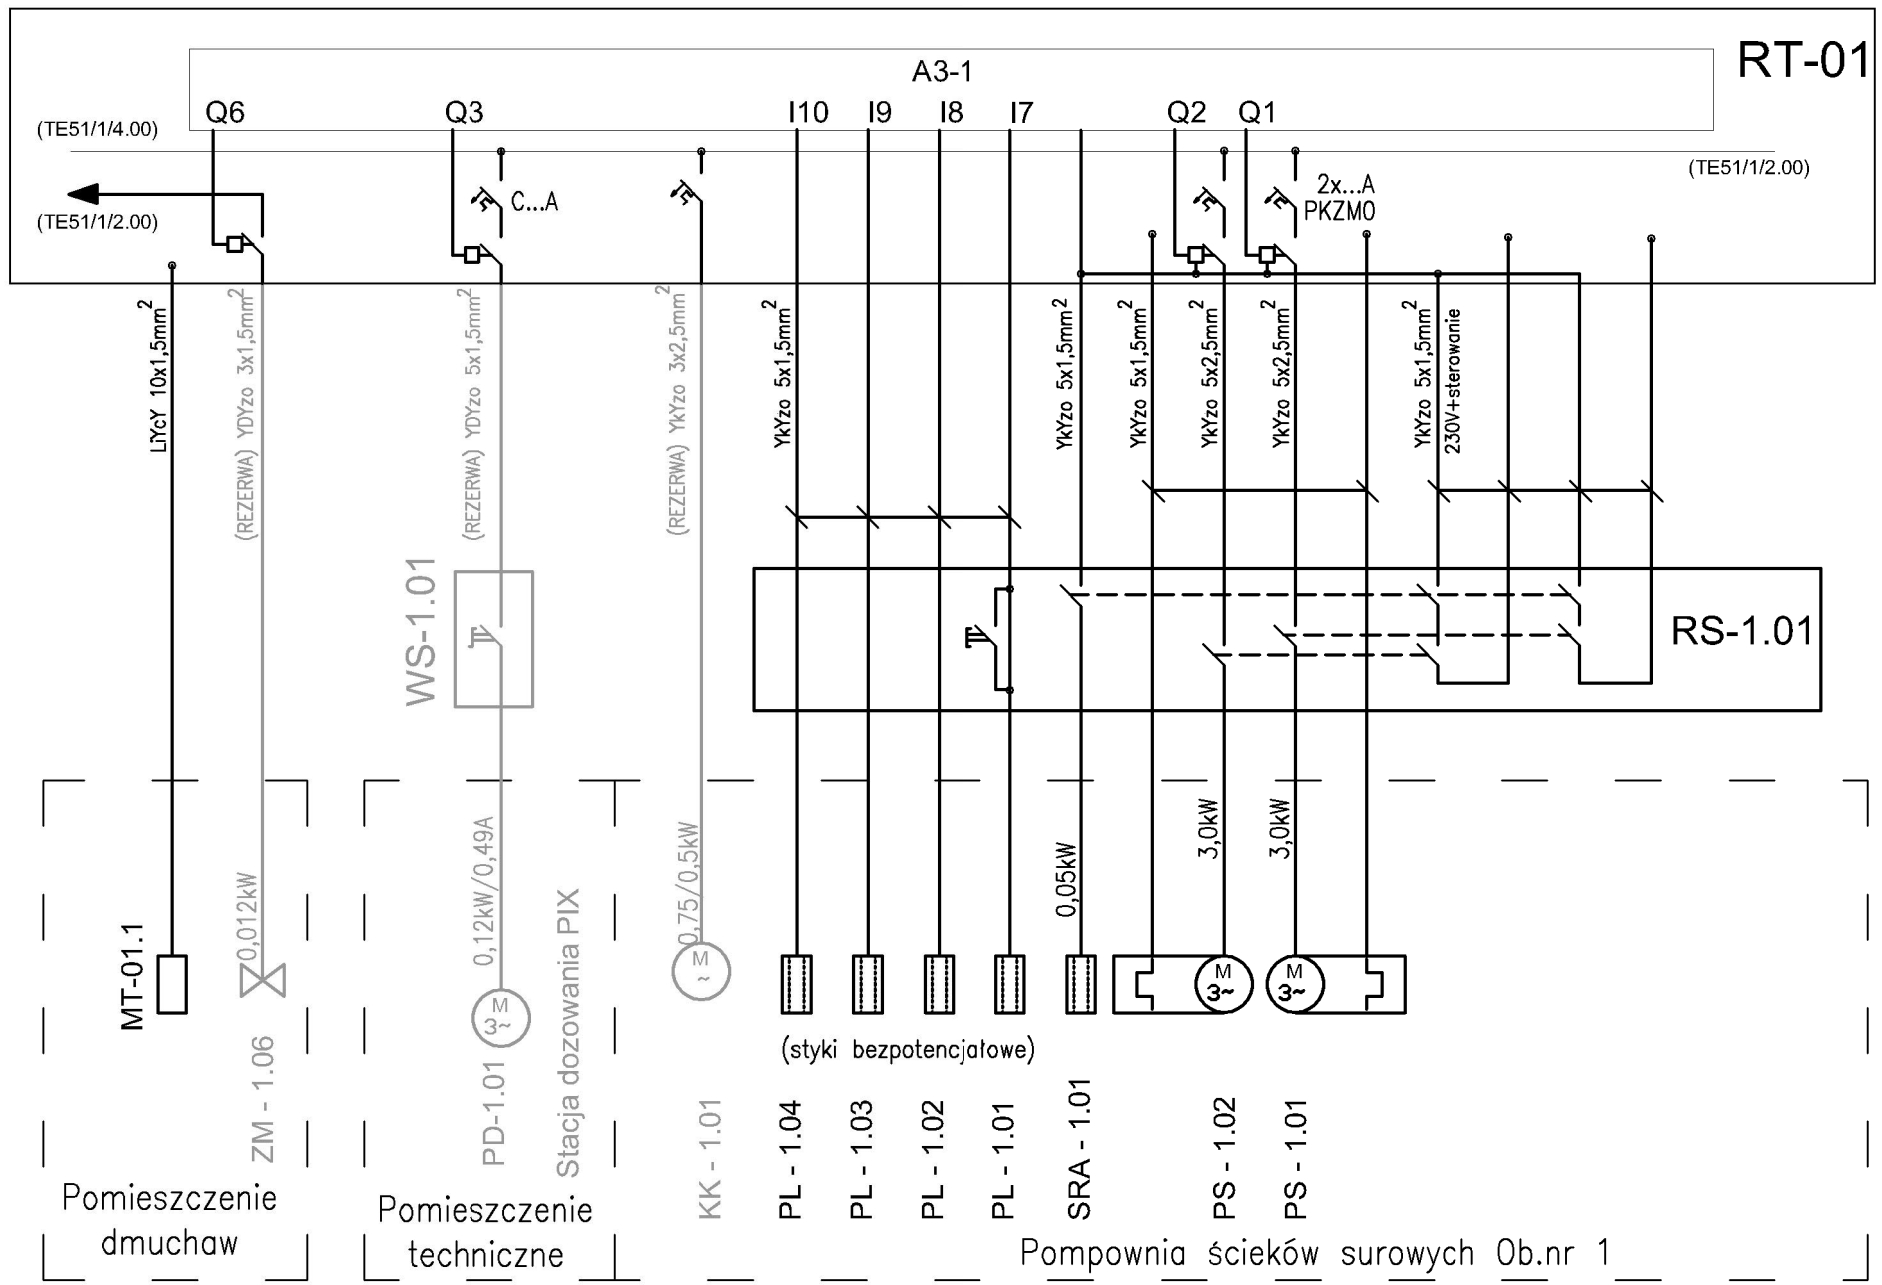

LEGENDA:

RS-1.01 - ROZDZIELNICA SERWISOWA
PS - 1.01 - POMPA NR 1 ŚCIEKÓW SUROWYCH
PS -1.02 - POMPA NR 2 ŚCIEKÓW SUROWYCH
PL -1.01 - PL-1.04 - PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMÓW
MT-01.1 - ROZDZIELNICA SMS
SRA-1.01 - RADAROWA SONDA POZIOMU
WS -1.01 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY POMPY PIX - REZERWA
KK -1.01 - KRATA KOSZOWA-PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY - REZERWA
PD-1.01 - POMPA PIX - REZERWA
ZM-1.06 - ZAWÓR NAPOWIETRZANIA ZB. OSADU - REZERWA

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury osłonowe poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sięciaszka Druga, gmina Łuków

Adres inwestycji:
Miejscowość: Sięciaszka Druga
działka nr: 10, 11
jednostka ewidencyjna: Łuków - gmina 061105_2
obręb: Sięciaszka Druga 0022
Branza: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	22.11.2022r.	R00 P 11.310/22
Faza: PT	Skala: -	TE51/1/3.00

Rysunek: **Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.3**

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Szczepanek	MAZ/0062/PBE/16	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Przybysz	MAZ/0156/POOE/11	

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606364645

UWAGA:
Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, B/III, A15 patrz tabela równoważnych symb. TPRdEI