


RT-05 + Panel 7"

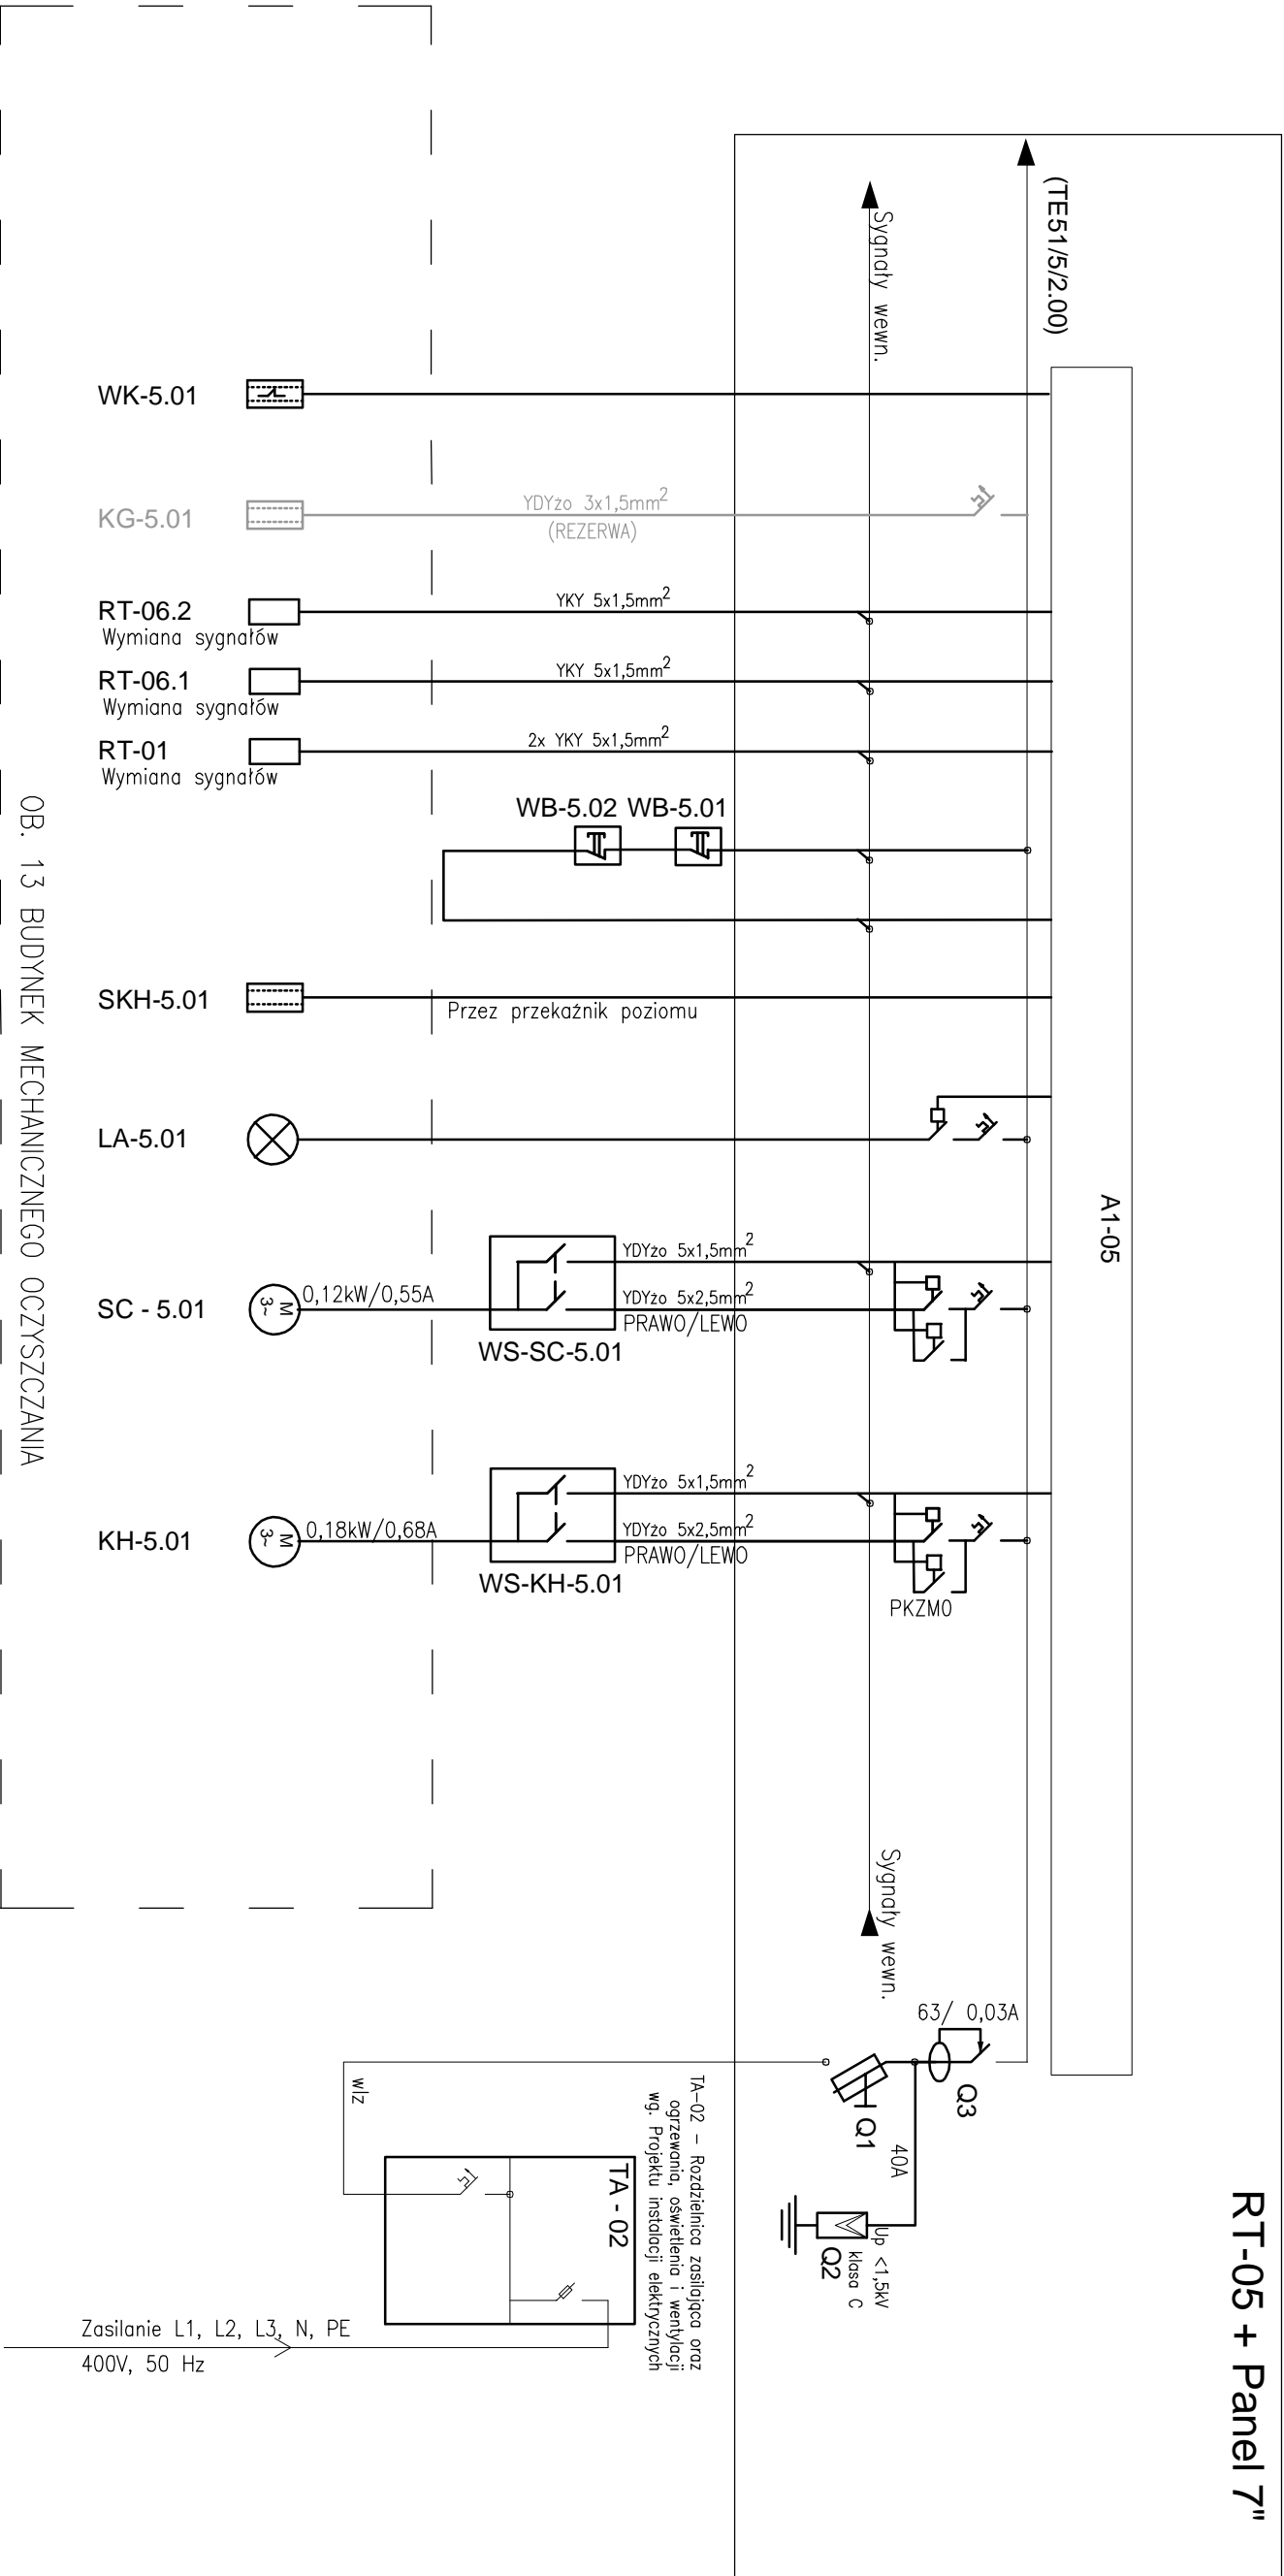

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

- LEGENDA:
- TA-02 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
 - RT-05 - ROZDZIELNICA WSTĘPNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
 - WS-KH-5.01 - WYŁĄCZNIK REMONTOWY - PRZY NAPĘDZIE
 - KH-5.01 - KRATA HAKOWA
 - WS-SC-5.01 - WYŁĄCZNIK REMONTOWY - PRZY NAPĘDZIE
 - SC-5.01 - NAPĘD SZCZOTKI KRATY HAKOWEJ
 - WB-5.01-2 - GRZYBKOWE WYL. BEZPIECZENSTWA
 - LA-5.01 - LAMPA AWARII KRATY HAKOWEJ
 - SKH-5.01 - CZUJNIK POZIOMU KRATY HAKOWEJ
 - RT-01 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA
 - RT-06.1 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA
 - RT-06.2 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA
 - KG-5.01 - KABEL GRZEJNY (REZERWA)
 - WK-5.01 - WYL. KRANOWY

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych zawartych w opisie technicznym

UWAGA: Rury osłonowe poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nozwiśko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ściecaszka Druga, gmina Łuków				
Adres inwestycji: Miejscowość: Ściecaszka Druga działka nr: 10, 11 jednostka ewidencyjna: Łuków - gmina 061105_2 obręb: Ściecaszka Druga 0022 Branża: TECHNOLOGIA				
Rysunek:		Imię i Nozwiśko		Podpis
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-05 cz.1		Projektował:	mgr inż. Krzysztof Szczeponek	MAZ/0062/PBE/16
		Sprawił:	mgr inż. Piotr Przybyśz	MAZ/0156/PODE/11
PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran 08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53 tel. 606364645		UWAGA: Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/II, B/III, A15 patrz tabela równoważnych symb. TPRdEI		
		Indeks	Data	Rys. Nr
		00	22.11.2022r.	R01
		Faza	Skala	P 11.310/22
		PT	-	TE51/5/1.00